

『給水装置工事設計施行基準・解説』改正のお知らせ

令和7年4月1日より「給水装置工事設計施行基準・解説」の一部を次のとおり改正します。

【主な改正内容】

1 設計水圧について

設計水圧は、次のとおり整理しました。

(単位：MPa)

本管の最小動水圧	設計水圧
$0.40 \leq P$	0.35
$0.35 \leq P < 0.40$	0.30
$0.25 \leq P < 0.35$	0.25
$0.15 \leq P < 0.25$	0.15
$P < 0.15$	実測水圧

※各給水方式の適用範囲も併せてご確認ください。

HPはこちら





<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yn3/guide/p312426.html>

神奈川県 給水装置工事





2 設計図について

(1) 設計図の用紙を、申請者の任意のもの（上質紙または再生紙）へ変更します。

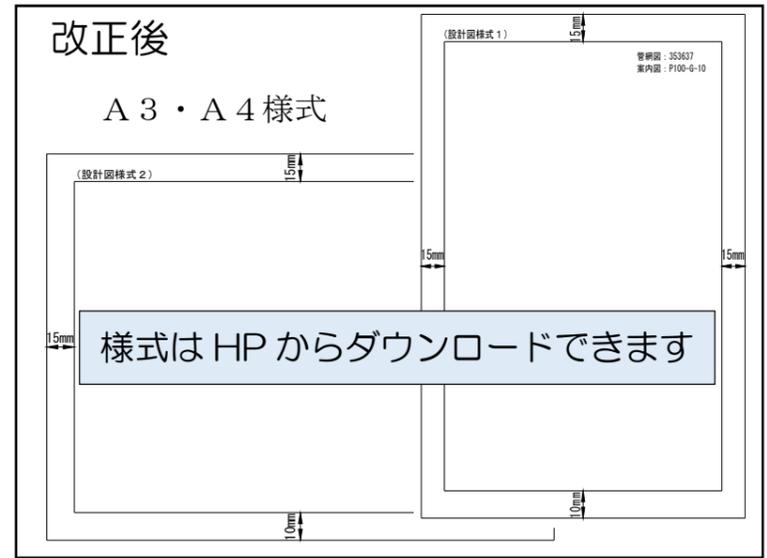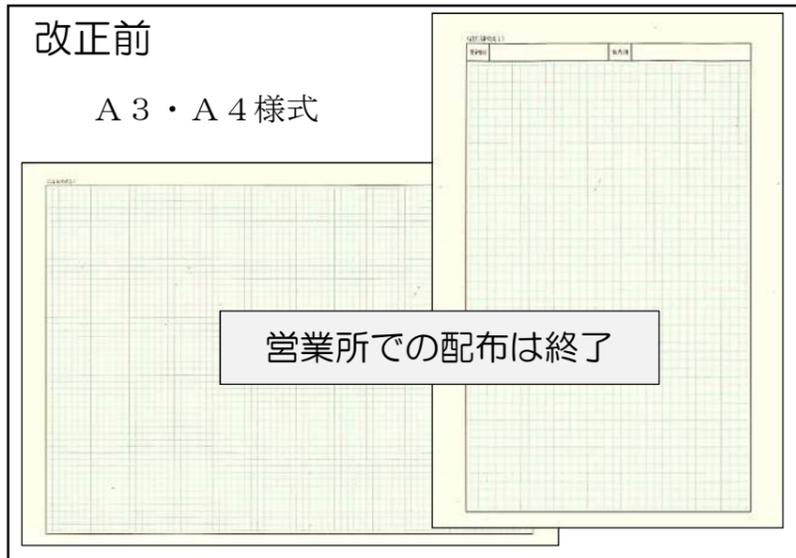

(2) 図面の表記方法を改正しました。

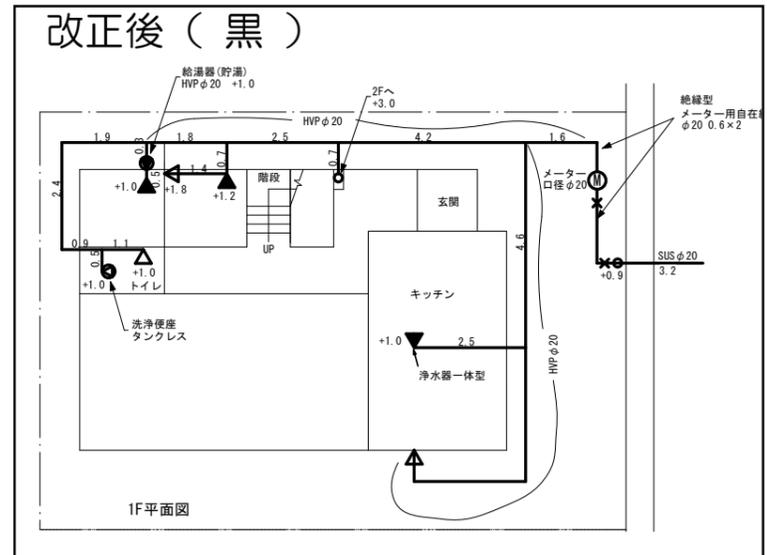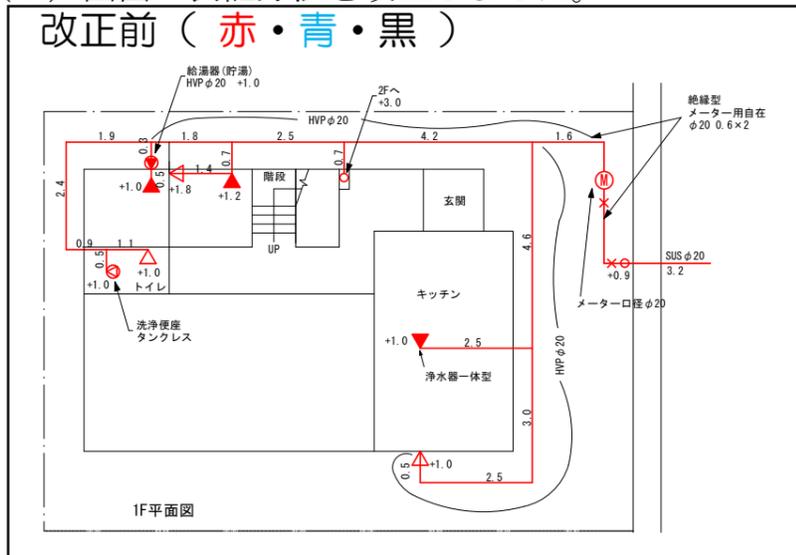

3 その他について HPをご確認ください。

【適用日】 令和7年4月1日以降の申込み分からとします。

