





観測井水のモニタリング結果

			採 水 年 月 日													
			埋 立 前		埋 立 中（2025年5月～2025年10月）											
					平成18年2月2日	平成18年3月1日	2025年5月7日	2025年5月21日	2025年6月11日	2025年6月25日	2025年7月9日	2025年7月23日	2025年8月15日	2025年8月27日	2025年9月10日	2025年9月24日
No.1 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	7.6	7.4	7.4
	電気伝導度(EC)	mS/m	230	190	149	152	150	149	145	141	143	136	158	158	169	163
	塩化物イオン	mg/l	23	21	22	20	21	24	24	26	26	27	22	25	27	26
	ナトリウムイオン	mg/l	590	520	400	320	330	400	320	330	330	320	330	360	300	390
	カリウムイオン	mg/l	7.9	7.1	4.2	4.1	4.1	4.3	4.4	4.0	4.4	3.9	4.3	4.4	5.2	5.0
	カルシウムイオン	mg/l	47	47	57	55	54	55	50	40	51	38	42	53	55	59
	マグネシウムイオン	mg/l	24	21	14	14	14	13	13	11	13	10	14	14	18	17
No.2 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.3
	電気伝導度(EC)	mS/m	60.0	49.0	48.4	47.9	20.4	22.6	21.2	22.5	24.6	43.5	46.6	46.2	44.7	43.1
	塩化物イオン	mg/l	15	16	22	21	6.0	7.0	5.3	7.1	7.9	18	19	20	18	18
	ナトリウムイオン	mg/l	24	18	16	16	9.0	9.7	9.7	10	10	15	15	15	18	15
	カリウムイオン	mg/l	5.2	4.6	4.3	4.6	11	11	11	10	10	5.0	4.3	4.3	4.2	4.7
	カルシウムイオン	mg/l	120	7.2	70	66	26	30	28	30	34	62	66	69	70	64
	マグネシウムイオン	mg/l	19	14	8.7	8.8	0.8	1.3	1.0	1.5	1.9	8.1	8.9	9.3	8.3	8.3
No.3 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
	電気伝導度(EC)	mS/m	38.0	34.0	45.5	45.6	45.1	46.0	46.4	46.7	47.0	47.1	46.7	47.0	47.0	45.8
	塩化物イオン	mg/l	15	13	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	14
	ナトリウムイオン	mg/l	24	19	26	24	24	26	25	28	26	27	24	30	28	30
	カリウムイオン	mg/l	3.8	4.1	5.1	5.0	4.9	5.0	5.0	5.3	5.3	5.2	5.0	5.3	5.5	5.2
	カルシウムイオン	mg/l	51	49	49	47	48	48	53	56	53	53	47	56	54	58
	マグネシウムイオン	mg/l	9.1	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12	13	14	13
No.4 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
	電気伝導度(EC)	mS/m	93.0	53.0	52.6	57.9	67.6	56.0	64.8	68.5	70.8	71.6	71.0	75.5	73.2	49.4
	塩化物イオン	mg/l	14	12	12	11	12	12	12	11	12	12	18	13	12	12
	ナトリウムイオン	mg/l	44	27	19	21	21	23	26	30	26	30	28	27	25	29
	カリウムイオン	mg/l	4.7	3.0	2.5	2.5	2.9	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3
	カルシウムイオン	mg/l	190	94	75	82	92	80	100	110	110	110	100	120	110	130
	マグネシウムイオン	mg/l	28	13	10	10	11	10	13	14	14	14	14	16	14	16

			採 水 年 月 日														
			埋 立 中 (2025年11月～)														
			2025年11月12日	2025年11月26日	2025年12月10日	2025年12月19日	2026年1月7日	2026年1月28日	2026年2月13日	2026年2月25日	2026年3月11日	2026年3月18日	2026年4月1日	2026年4月22日	2026年5月8日	2026年5月20日	
No.1 観測井	項 目	単位	水素イオン濃度(pH)	—	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4
	電気伝導度(EC)	mS/m	161	165	167	168	152	161	158	159	152	149	153	152	153	151	
	塩化物イオン	mg/l	22	26	26	28	25	26	27	28	26	26	24	27	27	29	
	ナトリウムイオン	mg/l	280	380	370	370	340	340	360	370	330	320	340	360	340	330	
	カリウムイオン	mg/l	4.7	4.5	4.8	4.2	4.6	4.7	4.7	5.1	3.7	3.5	4.1	4.4	3.6	4.2	
	カルシウムイオン	mg/l	63	60	65	65	57	69	64	71	73	65	74	76	75	65	
	マグネシウムイオン	mg/l	17	17	17	16	16	17	16	18	16	15	16	16	15	15	
No.2 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	
	電気伝導度(EC)	mS/m	45.3	47.6	49.4	49.1	49.6	49.4	49.7	48.1	50.4	50.5	50.5	49.8	49.9	48.6	
	塩化物イオン	mg/l	18	20	21	21	21	22	21	21	21	21	21	22	21	24	
	ナトリウムイオン	mg/l	14	15	17	16	16	16	18	18	17	17	19	17	15	19	
	カリウムイオン	mg/l	4.0	3.8	3.9	3.4	3.7	3.5	3.2	3.6	3.5	2.7	3.3	3.5	2.8	3.2	
	カルシウムイオン	mg/l	64	69	74	76	77	79	80	90	83	76	82	87	85	82	
	マグネシウムイオン	mg/l	8.4	8.9	9.5	9.7	9.4	9.7	10	11	10	9.7	10	10	9.3	9.3	
No.3 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	
	電気伝導度(EC)	mS/m	47.1	46.0	46.0	44.7	44.0	48.5	44.6	45.0	45.8	45.9	47.4	45.0	41.7	44.8	
	塩化物イオン	mg/l	14	15	14	14	14	15	14	15	15	15	15	16	15	15	
	ナトリウムイオン	mg/l	26	25	27	24	25	25	27	28	28	27	31	28	24	26	
	カリウムイオン	mg/l	4.8	5.3	5.4	5.2	5.1	5.2	4.7	5.5	5.2	3.9	5.0	5.3	3.8	4.8	
	カルシウムイオン	mg/l	54	54	59	52	54	59	58	63	59	59	62	63	60	63	
	マグネシウムイオン	mg/l	13	13	13	12	13	14	13	14	12	11	12	13	11	12	
No.4 観測井	水素イオン濃度(pH)	—	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	
	電気伝導度(EC)	mS/m	82.1	84.6	81.3	82.2	85.2	81.1	81.3	79.1	92.5	91.3	92.3	94.6	80.6	91.0	
	塩化物イオン	mg/l	12	14	12	13	14	13	12	13	14	14	14	15	15	16	
	ナトリウムイオン	mg/l	27	22	30	28	29	27	28	29	31	31	32	34	28	27	
	カリウムイオン	mg/l	3.0	3.1	3.5	3.3	3.2	3.2	3.0	3.1	3.6	2.8	3.2	3.4	3.1	3.2	
	カルシウムイオン	mg/l	130	130	140	140	140	140	140	150	160	150	150	170	130	150	
	マグネシウムイオン	mg/l	17	19	18	17	18	17	16	17	21	16	20	22	16	21	

観測井の水質調査結果(2026年5月20日現在)

◆:No.1観測井 ■:No.2観測井 ▲:No.3観測井 ×:No.4観測井

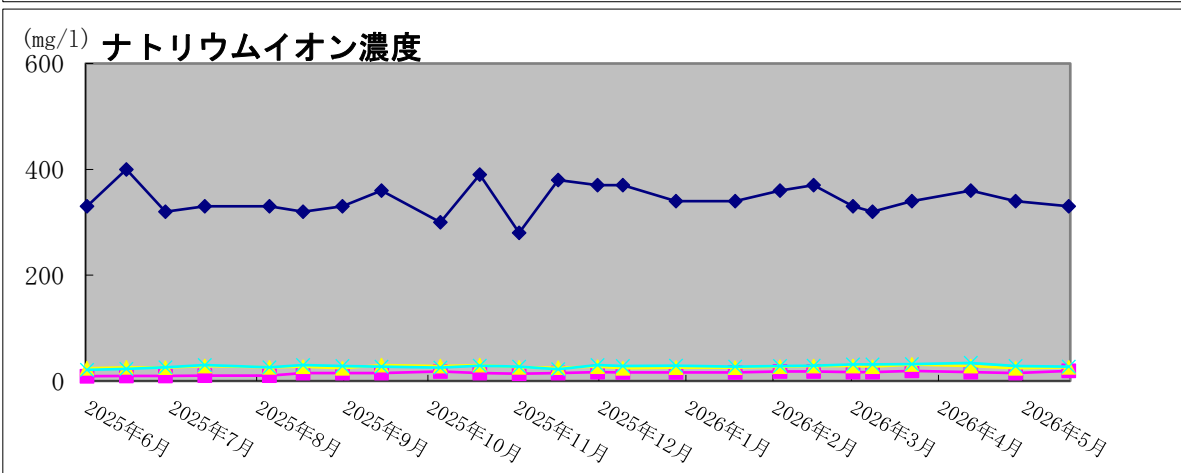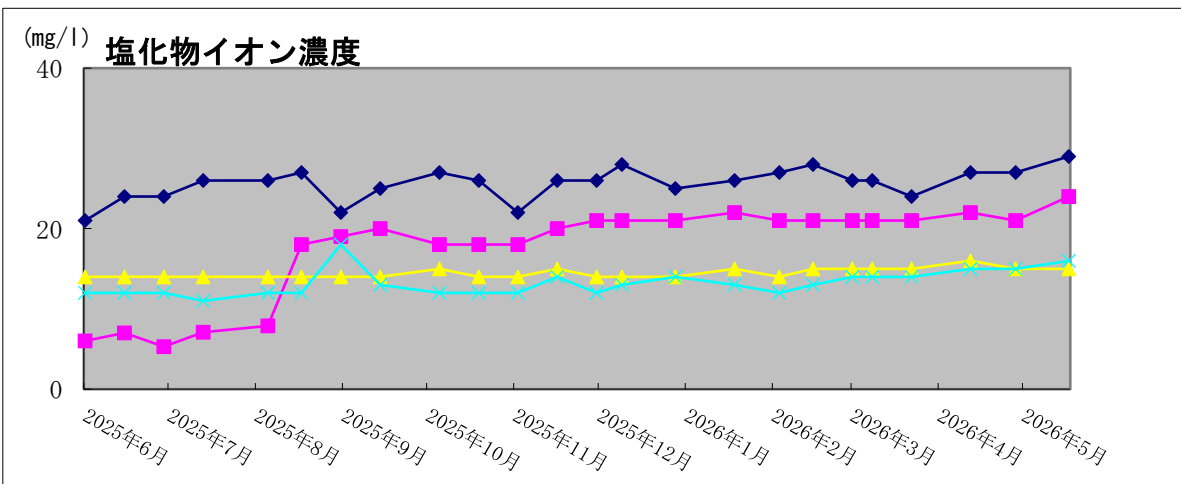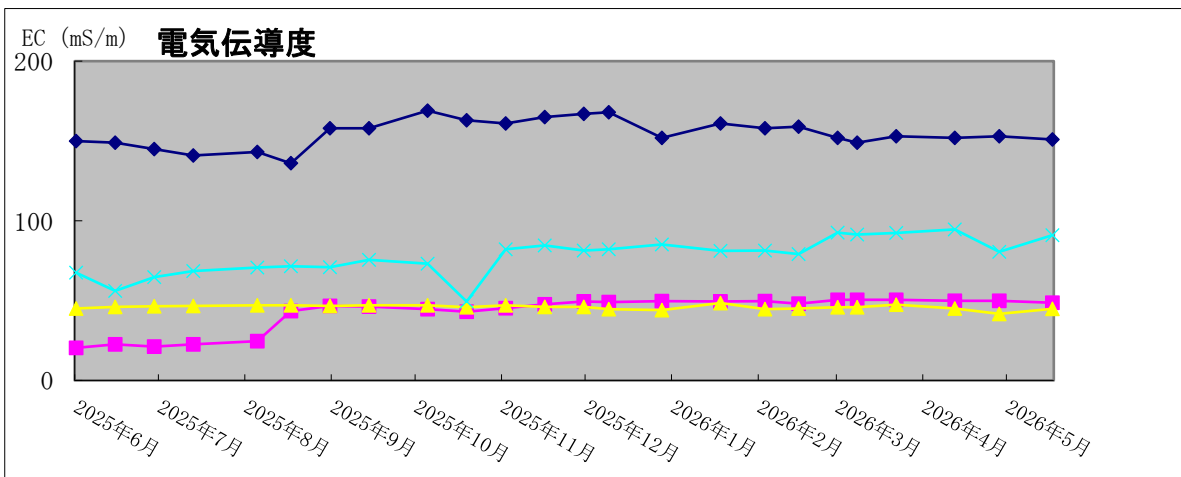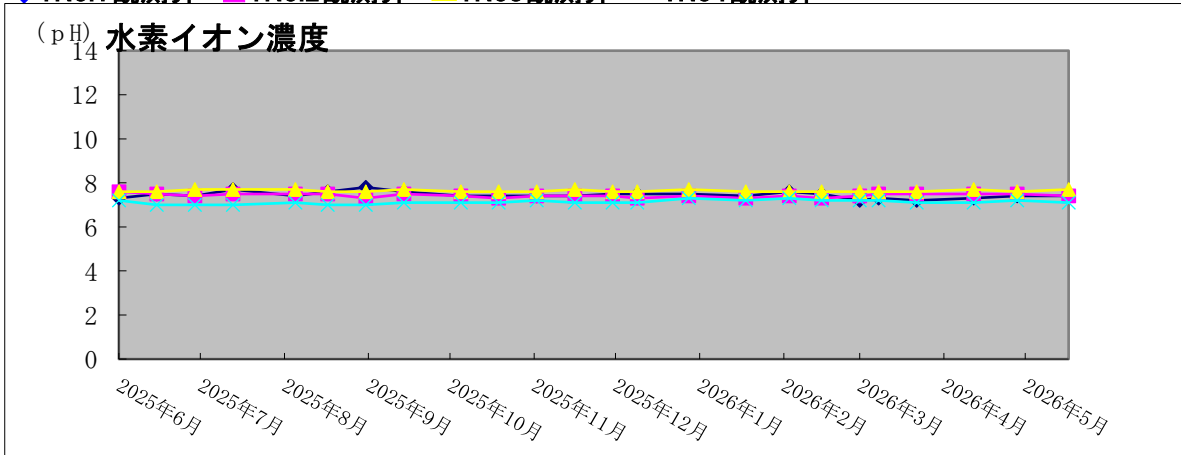

◆:No.1観測井 ■:No.2観測井 ▲:No.3観測井 ×:No.4観測井

