


発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点: 埋立地・第1区画(No.C20ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法			
		令和7年度 第2四半期	令和7年度 第3四半期	令和7年度 第4四半期	令和8年度 第1四半期				
		8月26日	11月18日	2月5日	6月12日				
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計			
ガス温度	℃	28.4	16.0	11.4	23.6	熱電対温度計			
気温	℃	31.5	13.2	12.2	23.1	アスマン式温度計			
埋立地 内部温度	℃	28.4 (-1.0 m)	16.0 (-1.0 m)	11.4 (-1.0 m)	23.6 (-1.0 m)	熱電対温度計			
		28.0 (-2.0 m)	16.2 (-2.0 m)	11.7 (-2.0 m)	23.9 (-2.0 m)				
		27.7 (-3.0 m)	16.2 (-3.0 m)	11.7 (-3.0 m)	24.0 (-3.0 m)				
		27.1 (-4.0 m)	16.3 (-4.0 m)	11.8 (-4.0 m)	24.3 (-4.0 m)				
		26.7 (-5.0 m)	16.5 (-5.0 m)	11.8 (-5.0 m)	24.4 (-5.0 m)				
		26.4 (-6.0 m)	17.1 (-6.0 m)	12.0 (-6.0 m)	24.7 (-6.0 m)				
		26.1 (-7.0 m)	17.7 (-7.0 m)	12.2 (-7.0 m)	24.9 (-7.0 m)				
		25.9 (-8.0 m)	17.8 (-8.0 m)	12.6 (-8.0 m)	25.1 (-8.0 m)				
		25.8 (-9.0 m)	17.9 (-9.0 m)	12.9 (-9.0 m)	25.7 (-9.0 m)				
		25.8 (-10.0 m)	18.0 (-10.0 m)	13.0 (-10.0 m)	25.9 (-10.0 m)				
		25.6 (-11.0 m)	18.3 (-11.0 m)	13.1 (-11.0 m)	25.9 (-11.0 m)				
		24.5 (-12.0 m)	18.3 (-12.0 m)	13.1 (-12.0 m)	26.3 (-12.0 m)				
		23.9 (-13.0 m)	18.3 (-13.0 m)	13.3 (-13.0 m)	26.6 (-13.0 m)				
		23.4 (-14.0 m)	18.4 (-14.0 m)	13.7 (-14.0 m)	27.0 (-14.0 m)				
		23.4 (-15.0 m)	18.5 (-15.0 m)	13.9 (-15.0 m)	27.6 (-15.0 m)				
		(深度)							
		気圧	hPa	1004	1003		1008	1004	アネロイド式気圧計
		メタン	%	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
二酸化炭素	%	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法			
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.2未満※	0.1	インドフェノール青吸光光度法			
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.17	ガスクロマトグラフ(FPD)法			
酸素	%	20.7	20.6	20.6	20.8	ガスクロマトグラフ(TCD)法			

※検知管法

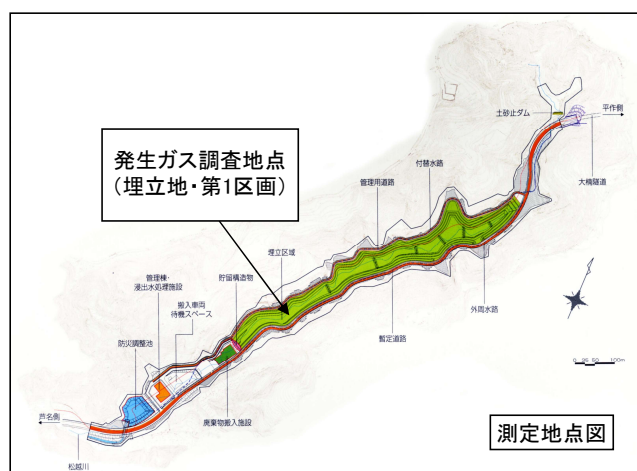


発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第2区画(No.C29ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法			
		令和7年度 第2四半期	令和7年度 第3四半期	令和7年度 第4四半期	令和8年度 第1四半期				
		8月26日	11月18日	2月5日	6月12日				
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹸膜流量計			
ガス温度	℃	27.7	15.6	11.9	27.1	熱電対温度計			
気温	℃	32.0	13.4	12.2	26.9	アスマン式温度計			
埋立地 内部温度	℃	27.7 (-1.0 m)	15.6 (-1.0 m)	11.9 (-1.0 m)	27.1 (-1.0 m)	熱電対温度計			
		27.6 (-2.0 m)	16.7 (-2.0 m)	12.4 (-2.0 m)	28.7 (-2.0 m)				
		27.6 (-3.0 m)	18.1 (-3.0 m)	12.5 (-3.0 m)	28.8 (-3.0 m)				
		27.5 (-4.0 m)	18.6 (-4.0 m)	12.6 (-4.0 m)	28.9 (-4.0 m)				
		27.5 (-5.0 m)	19.1 (-5.0 m)	12.6 (-5.0 m)	29.1 (-5.0 m)				
		27.5 (-6.0 m)	19.5 (-6.0 m)	14.9 (-6.0 m)	29.2 (-6.0 m)				
		27.7 (-7.0 m)	20.4 (-7.0 m)	15.1 (-7.0 m)	29.1 (-7.0 m)				
		27.7 (-8.0 m)	21.2 (-8.0 m)	15.2 (-8.0 m)	28.9 (-8.0 m)				
		27.7 (-9.0 m)	21.3 (-9.0 m)	15.4 (-9.0 m)	29.0 (-9.0 m)				
		27.1 (-10.0 m)	21.7 (-10.0 m)	15.5 (-10.0 m)	28.8 (-10.0 m)				
		26.7 (-11.0 m)	21.8 (-11.0 m)	15.3 (-11.0 m)	28.5 (-11.0 m)				
		26.3 (-12.0 m)	22.3 (-12.0 m)	15.3 (-12.0 m)	28.9 (-12.0 m)				
		26.1 (-13.0 m)	22.4 (-13.0 m)	15.3 (-13.0 m)	29.0 (-13.0 m)				
		26.1 (-14.0 m)	22.8 (-14.0 m)	15.3 (-14.0 m)	29.0 (-14.0 m)				
		24.7 (-15.0 m)	22.8 (-15.0 m)	15.3 (-15.0 m)	29.0 (-15.0 m)				
		24.6 (-16.0 m)	22.8 (-16.0 m)	15.3 (-16.0 m)	29.5 (-16.0 m)				
		24.6 (-17.0 m)	22.8 (-17.0 m)	15.3 (-17.0 m)	29.6 (-17.0 m)				
		(深度)							
		気圧	hPa	1004	1003		1008	1003	アネロイド式気圧計
		メタン	%	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		二酸化炭素	%	0.3	0.2		0.3	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※		0.2未満※	0.1	インドフェノール青吸光光度法
		硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.21	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	20.0	20.3	20.1	20.7	ガスクロマトグラフ(TCD)法			

※検知管法

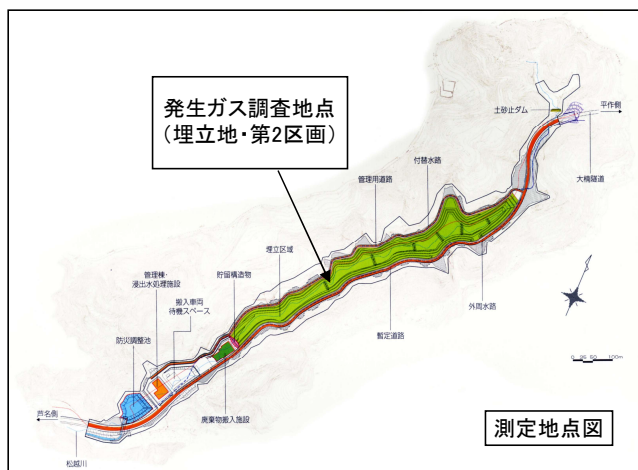

発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点：埋立地・第3区画(No.C43ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和7年度 第2四半期	令和7年度 第3四半期	令和7年度 第4四半期	令和8年度 第1四半期	
		8月26日	11月18日	3月5日	6月12日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計
ガス温度	℃	33.9	32.6	25.0	28.1	熱電対温度計
気温	℃	34.4	14.1	13.5	28.0	アスマン式温度計
埋立地 内部温度	℃	33.9 (-1.0 m)	32.6 (-1.0 m)	25.0 (-1.0 m)	28.1 (-1.0 m)	熱電対温度計
		35.4 (-2.0 m)	35.9 (-2.0 m)	26.1 (-2.0 m)	32.2 (-2.0 m)	
		37.2 (-3.0 m)	36.2 (-3.0 m)	30.2 (-3.0 m)	35.8 (-3.0 m)	
		39.3 (-4.0 m)	38.5 (-4.0 m)	33.6 (-4.0 m)	36.9 (-4.0 m)	
		40.3 (-5.0 m)	38.8 (-5.0 m)	34.2 (-5.0 m)	37.7 (-5.0 m)	
		40.6 (-6.0 m)	40.1 (-6.0 m)	38.4 (-6.0 m)	38.6 (-6.0 m)	
		40.8 (-7.0 m)	40.2 (-7.0 m)	39.0 (-7.0 m)	38.7 (-7.0 m)	
		40.9 (-8.0 m)	40.2 (-8.0 m)	39.5 (-8.0 m)	38.8 (-8.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1004	1003	1008	1003	アネロイド式気圧計
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
二酸化炭素	%	2.7	1.7	1.6	1.4	ガスクロマトグラフ(TCD)法
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.2未満※	0.1未満	インドフェノール青吸光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.16	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	15.2	17.9	17.9	17.6	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第4区画(No.C53ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法			
		令和7年度 第2四半期 8月26日	令和7年度 第3四半期 11月18日	令和7年度 第4四半期 2月5日	令和8年度 第1四半期 6月12日				
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹸膜流量計			
ガス温度	℃	36.5	32.0	28.4	31.4	熱電対温度計			
気温	℃	34.3	14.1	10.3	28.9	アスマン式温度計			
埋立地 内部温度	℃	36.5 (-1.0 m)	32.0 (-1.0 m)	28.4 (-1.0 m)	31.4 (-1.0 m)	熱電対温度計			
		35.6 (-2.0 m)	32.3 (-2.0 m)	28.9 (-2.0 m)	32.0 (-2.0 m)				
		34.3 (-3.0 m)	31.9 (-3.0 m)	29.0 (-3.0 m)	32.0 (-3.0 m)				
		33.4 (-4.0 m)	31.1 (-4.0 m)	29.2 (-4.0 m)	32.5 (-4.0 m)				
		33.3 (-5.0 m)	30.8 (-5.0 m)	29.2 (-5.0 m)	32.4 (-5.0 m)				
		33.3 (-6.0 m)	30.7 (-6.0 m)	29.3 (-6.0 m)	32.4 (-6.0 m)				
		33.3 (-7.0 m)	30.5 (-7.0 m)	28.9 (-7.0 m)	32.0 (-7.0 m)				
		33.0 (-8.0 m)	30.1 (-8.0 m)	27.9 (-8.0 m)	32.2 (-8.0 m)				
		32.3 (-9.0 m)	30.0 (-9.0 m)	27.8 (-9.0 m)	32.3 (-9.0 m)				
		32.1 (-10.0 m)	29.7 (-10.0 m)	27.8 (-10.0 m)	32.6 (-10.0 m)				
		31.5 (-11.0 m)	29.5 (-11.0 m)	27.3 (-11.0 m)	32.6 (-11.0 m)				
		31.0 (-12.0 m)	29.1 (-12.0 m)	26.9 (-12.0 m)	32.3 (-12.0 m)				
		29.9 (-13.0 m)	28.8 (-13.0 m)	26.8 (-13.0 m)	32.3 (-13.0 m)				
		29.9 (-14.0 m)	28.8 (-14.0 m)	26.7 (-14.0 m)	32.3 (-14.0 m)				
		29.8 (-15.0 m)	28.8 (-15.0 m)	26.6 (-15.0 m)	33.0 (-15.0 m)				
		29.8 (-16.0 m)	28.8 (-16.0 m)	26.6 (-16.0 m)	32.9 (-16.0 m)				
		29.8 (-17.0 m)	28.8 (-17.0 m)	26.6 (-17.0 m)	32.9 (-17.0 m)				
		29.8 (-18.0 m)	28.8 (-18.0 m)	26.5 (-18.0 m)	32.9 (-18.0 m)				
		29.8 (-19.0 m)	28.9 (-19.0 m)	26.5 (-19.0 m)	33.0 (-19.0 m)				
		29.9 (-20.0 m)	28.9 (-20.0 m)	26.5 (-20.0 m)	33.1 (-20.0 m)				
		30.0 (-21.0 m)	28.9 (-21.0 m)	26.5 (-21.0 m)	33.1 (-21.0 m)				
		30.1 (-22.0 m)	28.9 (-22.0 m)	26.5 (-22.0 m)	33.1 (-22.0 m)				
		30.2 (-23.0 m)	28.9 (-23.0 m)	26.5 (-23.0 m)	33.1 (-23.0 m)				
		(深度)							
		気圧	hPa	1004	1003		1008	1006	アネロイド式気圧計
		メタン	%	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		二酸化炭素	%	0.6	0.4		0.3	0.4	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※		0.2未満※	0.1未満	インドフェノール青吸光光度法
		硫化水素	ppm	0.004	0.006		0.003	0.13	ガスクロマトグラフ(FPD)法
		酸素	%	18.9	20.0		20.1	19.8	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点：埋立地・第5区画(No.C57ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和7年度 第2四半期	令和7年度 第3四半期	令和7年度 第4四半期	令和8年度 第1四半期	
		8月26日	11月18日	2月5日	6月12日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計
ガス温度	℃	28.9	13.7	18.0	30.1	熱電対温度計
気温	℃	33.3	13.7	8.9	27.9	アスマン式温度計
埋立地 内部温度	℃	28.9 (-1.0 m)	13.7 (-1.0 m)	18.0 (-1.0 m)	30.1 (-1.0 m)	熱電対温度計
		28.4 (-2.0 m)	13.7 (-2.0 m)	18.2 (-2.0 m)	30.9 (-2.0 m)	
		28.2 (-3.0 m)	14.4 (-3.0 m)	21.4 (-3.0 m)	31.2 (-3.0 m)	
		27.8 (-4.0 m)	14.9 (-4.0 m)	21.6 (-4.0 m)	31.5 (-4.0 m)	
		27.8 (-5.0 m)	15.1 (-5.0 m)	21.7 (-5.0 m)	32.0 (-5.0 m)	
		27.8 (-6.0 m)	15.1 (-6.0 m)	21.7 (-6.0 m)	32.7 (-6.0 m)	
		27.7 (-7.0 m)	15.4 (-7.0 m)	21.1 (-7.0 m)	33.0 (-7.0 m)	
		27.4 (-8.0 m)	15.6 (-8.0 m)	20.6 (-8.0 m)	33.3 (-8.0 m)	
		26.5 (-9.0 m)	15.8 (-9.0 m)	20.3 (-9.0 m)	33.7 (-9.0 m)	
		23.6 (-10.0 m)	15.9 (-10.0 m)	20.0 (-10.0 m)	34.0 (-10.0 m)	
		23.6 (-11.0 m)	15.9 (-11.0 m)	19.3 (-11.0 m)	34.2 (-11.0 m)	
		23.5 (-12.0 m)	16.5 (-12.0 m)	19.0 (-12.0 m)	34.2 (-12.0 m)	
		23.5 (-13.0 m)	16.8 (-13.0 m)	18.9 (-13.0 m)	34.4 (-13.0 m)	
		23.5 (-14.0 m)	17.0 (-14.0 m)	17.1 (-14.0 m)	34.6 (-14.0 m)	
		23.5 (-15.0 m)	17.0 (-15.0 m)	16.5 (-15.0 m)	34.8 (-15.0 m)	
		23.5 (-16.0 m)	17.0 (-16.0 m)	16.5 (-16.0 m)	34.7 (-16.0 m)	
		23.5 (-17.0 m)	17.0 (-17.0 m)	16.5 (-17.0 m)	35.1 (-17.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1004	1003	1008	1002	アネロイド式気圧計
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
二酸化炭素	%	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.2未満※	0.1未満	インドフェノール青吸光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.004	0.098	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	20.7	20.6	20.3	20.6	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点：埋立地・第6区画(No.C58ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和7年度 第2四半期 8月26日	令和7年度 第3四半期 11月18日	令和7年度 第4四半期 2月5日	令和8年度 第1四半期 6月12日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計
ガス温度	℃	29.5	13.6	21.7	30.1	熱電対温度計
気温	℃	33.5	13.7	7.9	28.9	アスマン式温度計
埋立地 内部温度	℃	29.5 (-1.0 m)	13.6 (-1.0 m)	21.7 (-1.0 m)	30.1 (-1.0 m)	熱電対温度計
		28.9 (-2.0 m)	13.7 (-2.0 m)	22.1 (-2.0 m)	29.9 (-2.0 m)	
		28.6 (-3.0 m)	14.0 (-3.0 m)	20.9 (-3.0 m)	29.8 (-3.0 m)	
		28.6 (-4.0 m)	14.7 (-4.0 m)	19.5 (-4.0 m)	28.9 (-4.0 m)	
		28.3 (-5.0 m)	15.2 (-5.0 m)	19.1 (-5.0 m)	30.0 (-5.0 m)	
		27.9 (-6.0 m)	16.0 (-6.0 m)	18.9 (-6.0 m)	31.7 (-6.0 m)	
		27.6 (-7.0 m)	16.0 (-7.0 m)	18.7 (-7.0 m)	31.9 (-7.0 m)	
		27.5 (-8.0 m)	16.4 (-8.0 m)	18.2 (-8.0 m)	32.0 (-8.0 m)	
		27.5 (-9.0 m)	17.0 (-9.0 m)	17.8 (-9.0 m)	32.1 (-9.0 m)	
		24.8 (-10.0 m)	17.5 (-10.0 m)	17.3 (-10.0 m)	32.7 (-10.0 m)	
		23.8 (-11.0 m)	17.5 (-11.0 m)	16.9 (-11.0 m)	33.1 (-11.0 m)	
		23.8 (-12.0 m)	17.6 (-12.0 m)	16.9 (-12.0 m)	33.8 (-12.0 m)	
		23.8 (-13.0 m)	17.6 (-13.0 m)	15.7 (-13.0 m)	33.0 (-13.0 m)	
		23.8 (-14.0 m)	17.7 (-14.0 m)	14.4 (-14.0 m)	33.3 (-14.0 m)	
		23.8 (-15.0 m)	17.7 (-15.0 m)	14.3 (-15.0 m)	32.8 (-15.0 m)	
		23.8 (-16.0 m)	17.7 (-16.0 m)	14.2 (-16.0 m)	30.1 (-16.0 m)	
		23.8 (-17.0 m)	17.7 (-17.0 m)	14.2 (-17.0 m)	30.2 (-17.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1004	1003	1008	1002	アネロイド式気圧計
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
二酸化炭素	%	0.1未満	0.1未満	0.3	0.2	ガスクロマトグラフ(TCD)法
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.2未満※	0.1未満	インドフェノール青吸光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.089	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	20.7	20.6	20.0	20.0	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点：埋立地・第7区画(No.C62ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和7年度 第2四半期 8月26日	令和7年度 第3四半期 11月18日	令和7年度 第4四半期 2月5日	令和8年度 第1四半期 6月12日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計
ガス温度	℃	27.0	18.4	8.3	33.1	熱電対温度計
気温	℃	33.2	13.5	7.6	28.0	アスマン式温度計
埋立地 内部温度	℃	27.0 (-1.0 m)	18.4 (-1.0 m)	8.3 (-1.0 m)	33.1 (-1.0 m)	熱電対温度計
		26.5 (-2.0 m)	19.3 (-2.0 m)	9.2 (-2.0 m)	33.0 (-2.0 m)	
		26.4 (-3.0 m)	18.9 (-3.0 m)	9.5 (-3.0 m)	33.0 (-3.0 m)	
		26.0 (-4.0 m)	18.9 (-4.0 m)	10.0 (-4.0 m)	32.0 (-4.0 m)	
		24.9 (-5.0 m)	18.8 (-5.0 m)	10.4 (-5.0 m)	30.1 (-5.0 m)	
		24.0 (-6.0 m)	18.8 (-6.0 m)	10.9 (-6.0 m)	30.0 (-6.0 m)	
		24.0 (-7.0 m)	18.8 (-7.0 m)	11.2 (-7.0 m)	31.3 (-7.0 m)	
		24.8 (-8.0 m)	18.8 (-8.0 m)	11.2 (-8.0 m)	31.5 (-8.0 m)	
		25.3 (-9.0 m)	18.7 (-9.0 m)	12.7 (-9.0 m)	31.8 (-9.0 m)	
		25.8 (-10.0 m)	18.7 (-10.0 m)	12.7 (-10.0 m)	31.8 (-10.0 m)	
		25.9 (-11.0 m)	18.6 (-11.0 m)	12.4 (-11.0 m)	32.0 (-11.0 m)	
				12.3 (-12.0 m)	32.1 (-12.0 m)	
				12.7 (-13.0 m)	32.3 (-13.0 m)	
				12.7 (-14.0 m)	32.3 (-14.0 m)	
				12.7 (-15.0 m)	32.0 (-15.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1004	1003	1008	1003	アネロイド式気圧計
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD) 法
二酸化炭素	%	0.4	0.1	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD) 法
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.2未満※	0.1未満	インドフェノール青吸光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.20	ガスクロマトグラフ(FPD) 法
酸素	%	19.3	20.4	20.7	20.7	ガスクロマトグラフ(TCD) 法

※検知管法

