


発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第1区画(No.C20ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法			
		令和7年度 第3四半期	令和7年度 第4四半期	令和8年度 第1四半期	令和8年度 第2四半期				
		11月18日	2月5日	6月12日	8月18日				
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計			
ガス温度	℃	16.0	11.4	23.6	35.0	熱電対温度計			
気温	℃	13.2	12.2	23.1	28.8	アスマン式温度計			
埋立地 内部温度	℃	16.0 (-1.0 m)	11.4 (-1.0 m)	23.6 (-1.0 m)	35.0 (-1.0 m)	熱電対温度計			
		16.2 (-2.0 m)	11.7 (-2.0 m)	23.9 (-2.0 m)	35.0 (-2.0 m)				
		16.2 (-3.0 m)	11.7 (-3.0 m)	24.0 (-3.0 m)	35.1 (-3.0 m)				
		16.3 (-4.0 m)	11.8 (-4.0 m)	24.3 (-4.0 m)	34.8 (-4.0 m)				
		16.5 (-5.0 m)	11.8 (-5.0 m)	24.4 (-5.0 m)	34.8 (-5.0 m)				
		17.1 (-6.0 m)	12.0 (-6.0 m)	24.7 (-6.0 m)	34.6 (-6.0 m)				
		17.7 (-7.0 m)	12.2 (-7.0 m)	24.9 (-7.0 m)	34.3 (-7.0 m)				
		17.8 (-8.0 m)	12.6 (-8.0 m)	25.1 (-8.0 m)	33.9 (-8.0 m)				
		17.9 (-9.0 m)	12.9 (-9.0 m)	25.7 (-9.0 m)	33.5 (-9.0 m)				
		18.0 (-10.0 m)	13.0 (-10.0 m)	25.9 (-10.0 m)	33.5 (-10.0 m)				
		18.3 (-11.0 m)	13.1 (-11.0 m)	25.9 (-11.0 m)	33.4 (-11.0 m)				
		18.3 (-12.0 m)	13.1 (-12.0 m)	26.3 (-12.0 m)	33.1 (-12.0 m)				
		18.3 (-13.0 m)	13.3 (-13.0 m)	26.6 (-13.0 m)	33.2 (-13.0 m)				
		18.4 (-14.0 m)	13.7 (-14.0 m)	27.0 (-14.0 m)	33.6 (-14.0 m)				
		18.5 (-15.0 m)	13.9 (-15.0 m)	27.6 (-15.0 m)	33.8 (-15.0 m)				
		(深度)							
		気圧	hPa	1003	1008		1004	1011	アネロイド式気圧計
		メタン	%	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		二酸化炭素	%	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※		0.1	0.1未満	インドフェノール青吸光光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.17	0.001未満	ガスクロマトグラフ(FPD)法			
酸素	%	20.6	20.6	20.8	20.9	ガスクロマトグラフ(TCD)法			

※検知管法

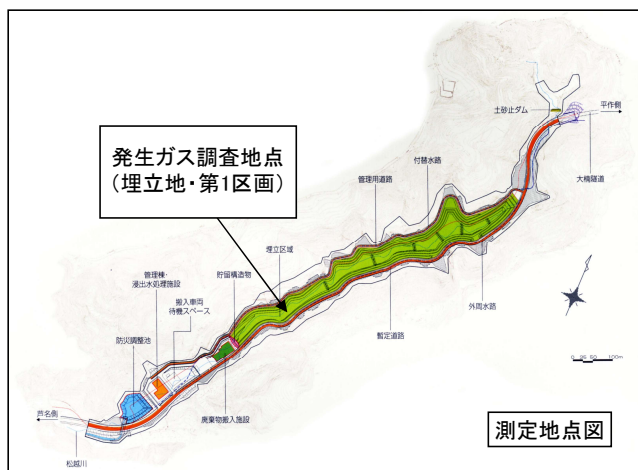

発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点：埋立地・第2区画(No.G29ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和7年度 第3四半期 11月18日	令和7年度 第4四半期 2月5日	令和8年度 第1四半期 6月12日	令和8年度 第2四半期 8月18日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計
ガス温度	℃	15.6	11.9	27.1	34.1	熱電対温度計
気温	℃	13.4	12.2	26.9	28.8	アスマン式温度計
埋立地 内部温度	℃	15.6 (-1.0 m)	11.9 (-1.0 m)	27.1 (-1.0 m)	34.1 (-1.0 m)	熱電対温度計
		16.7 (-2.0 m)	12.4 (-2.0 m)	28.7 (-2.0 m)	34.2 (-2.0 m)	
		18.1 (-3.0 m)	12.5 (-3.0 m)	28.8 (-3.0 m)	34.1 (-3.0 m)	
		18.6 (-4.0 m)	12.6 (-4.0 m)	28.9 (-4.0 m)	34.0 (-4.0 m)	
		19.1 (-5.0 m)	12.6 (-5.0 m)	29.1 (-5.0 m)	33.7 (-5.0 m)	
		19.5 (-6.0 m)	14.9 (-6.0 m)	29.2 (-6.0 m)	33.8 (-6.0 m)	
		20.4 (-7.0 m)	15.1 (-7.0 m)	29.1 (-7.0 m)	33.3 (-7.0 m)	
		21.2 (-8.0 m)	15.2 (-8.0 m)	28.9 (-8.0 m)	33.0 (-8.0 m)	
		21.3 (-9.0 m)	15.4 (-9.0 m)	29.0 (-9.0 m)	32.9 (-9.0 m)	
		21.7 (-10.0 m)	15.5 (-10.0 m)	28.8 (-10.0 m)	32.7 (-10.0 m)	
		21.8 (-11.0 m)	15.3 (-11.0 m)	28.5 (-11.0 m)	32.7 (-11.0 m)	
		22.3 (-12.0 m)	15.3 (-12.0 m)	28.9 (-12.0 m)	32.6 (-12.0 m)	
		22.4 (-13.0 m)	15.3 (-13.0 m)	29.0 (-13.0 m)	32.5 (-13.0 m)	
		22.8 (-14.0 m)	15.3 (-14.0 m)	29.0 (-14.0 m)	32.5 (-14.0 m)	
		22.8 (-15.0 m)	15.3 (-15.0 m)	29.0 (-15.0 m)	32.6 (-15.0 m)	
		22.8 (-16.0 m)	15.3 (-16.0 m)	29.5 (-16.0 m)	32.6 (-16.0 m)	
		22.8 (-17.0 m)	15.3 (-17.0 m)	29.6 (-17.0 m)	32.7 (-17.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1003	1008	1003	1011	アネロイド式気圧計
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
二酸化炭素	%	0.2	0.3	0.1未満	0.3	ガスクロマトグラフ(TCD)法
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.1	0.1未満	インドフェノール青吸光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.21	0.001未満	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	20.3	20.1	20.7	20.3	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点：埋立地・第3区画(No.C43ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和7年度 第3四半期 11月18日	令和7年度 第4四半期 3月5日	令和8年度 第1四半期 6月12日	令和8年度 第2四半期 8月18日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計
ガス温度	℃	32.6	25.0	28.1	32.2	熱電対温度計
気温	℃	14.1	13.5	28.0	28.9	アスマン式温度計
埋立地 内部温度	℃	32.6 (-1.0 m)	25.0 (-1.0 m)	28.1 (-1.0 m)	32.2 (-1.0 m)	熱電対温度計
		35.9 (-2.0 m)	26.1 (-2.0 m)	32.2 (-2.0 m)	32.3 (-2.0 m)	
		36.2 (-3.0 m)	30.2 (-3.0 m)	35.8 (-3.0 m)	32.3 (-3.0 m)	
		38.5 (-4.0 m)	33.6 (-4.0 m)	36.9 (-4.0 m)	31.8 (-4.0 m)	
		38.8 (-5.0 m)	34.2 (-5.0 m)	37.7 (-5.0 m)	31.8 (-5.0 m)	
		40.1 (-6.0 m)	38.4 (-6.0 m)	38.6 (-6.0 m)	31.4 (-6.0 m)	
		40.2 (-7.0 m)	39.0 (-7.0 m)	38.7 (-7.0 m)	31.3 (-7.0 m)	
		40.2 (-8.0 m)	39.5 (-8.0 m)	38.8 (-8.0 m)	31.9 (-8.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1003	1008	1003	1011	アネロイド式気圧計
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
二酸化炭素	%	1.7	1.6	1.4	0.9	ガスクロマトグラフ(TCD)法
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.1未満	0.1未満	インドフェノール青吸光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.16	0.001未満	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	17.9	17.9	17.6	18.9	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第4区画(No.C53ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法			
		令和7年度 第3四半期 11月18日	令和7年度 第4四半期 2月5日	令和8年度 第1四半期 6月12日	令和8年度 第2四半期 8月18日				
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹸膜流量計			
ガス温度	℃	32.0	28.4	31.4	36.3	熱電対温度計			
気温	℃	14.1	10.3	28.9	29.5	アスマン式温度計			
埋立地 内部温度	℃	32.0 (-1.0 m)	28.4 (-1.0 m)	31.4 (-1.0 m)	36.3 (-1.0 m)	熱電対温度計			
		32.3 (-2.0 m)	28.9 (-2.0 m)	32.0 (-2.0 m)	36.4 (-2.0 m)				
		31.9 (-3.0 m)	29.0 (-3.0 m)	32.0 (-3.0 m)	36.5 (-3.0 m)				
		31.1 (-4.0 m)	29.2 (-4.0 m)	32.5 (-4.0 m)	36.5 (-4.0 m)				
		30.8 (-5.0 m)	29.2 (-5.0 m)	32.4 (-5.0 m)	36.7 (-5.0 m)				
		30.7 (-6.0 m)	29.3 (-6.0 m)	32.4 (-6.0 m)	36.4 (-6.0 m)				
		30.5 (-7.0 m)	28.9 (-7.0 m)	32.0 (-7.0 m)	36.2 (-7.0 m)				
		30.1 (-8.0 m)	27.9 (-8.0 m)	32.2 (-8.0 m)	36.0 (-8.0 m)				
		30.0 (-9.0 m)	27.8 (-9.0 m)	32.3 (-9.0 m)	35.7 (-9.0 m)				
		29.7 (-10.0 m)	27.8 (-10.0 m)	32.6 (-10.0 m)	35.5 (-10.0 m)				
		29.5 (-11.0 m)	27.3 (-11.0 m)	32.6 (-11.0 m)	35.3 (-11.0 m)				
		29.1 (-12.0 m)	26.9 (-12.0 m)	32.3 (-12.0 m)	35.2 (-12.0 m)				
		28.8 (-13.0 m)	26.8 (-13.0 m)	32.3 (-13.0 m)	35.0 (-13.0 m)				
		28.8 (-14.0 m)	26.7 (-14.0 m)	32.3 (-14.0 m)	34.6 (-14.0 m)				
		28.8 (-15.0 m)	26.6 (-15.0 m)	33.0 (-15.0 m)	34.6 (-15.0 m)				
		28.8 (-16.0 m)	26.6 (-16.0 m)	32.9 (-16.0 m)	34.5 (-16.0 m)				
		28.8 (-17.0 m)	26.6 (-17.0 m)	32.9 (-17.0 m)	34.2 (-17.0 m)				
		28.8 (-18.0 m)	26.5 (-18.0 m)	32.9 (-18.0 m)	34.2 (-18.0 m)				
		28.9 (-19.0 m)	26.5 (-19.0 m)	33.0 (-19.0 m)	33.9 (-19.0 m)				
		28.9 (-20.0 m)	26.5 (-20.0 m)	33.1 (-20.0 m)	33.2 (-20.0 m)				
		28.9 (-21.0 m)	26.5 (-21.0 m)	33.1 (-21.0 m)	33.1 (-21.0 m)				
		28.9 (-22.0 m)	26.5 (-22.0 m)	33.1 (-22.0 m)	33.7 (-22.0 m)				
		28.9 (-23.0 m)	26.5 (-23.0 m)	33.1 (-23.0 m)	33.7 (-23.0 m)				
		(深度)							
		気圧	hPa	1003	1008		1006	1009	アネロイド式気圧計
		メタン	%	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		二酸化炭素	%	0.4	0.3		0.4	0.9	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※		0.1未満	0.1未満	インドフェノール青吸光光度法
		硫化水素	ppm	0.006	0.003		0.13	0.001	ガスクロマトグラフ(FPD)法
		酸素	%	20.0	20.1		19.8	20.6	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点：埋立地・第5区画(No.C57ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和7年度 第3四半期 11月18日	令和7年度 第4四半期 2月5日	令和8年度 第1四半期 6月12日	令和8年度 第2四半期 8月18日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計
ガス温度	℃	13.7	18.0	30.1	33.3	熱電対温度計
気温	℃	13.7	8.9	27.9	31.4	アスマン式温度計
埋立地 内部温度	℃	13.7 (-1.0 m)	18.0 (-1.0 m)	30.1 (-1.0 m)	33.3 (-1.0 m)	熱電対温度計
		13.7 (-2.0 m)	18.2 (-2.0 m)	30.9 (-2.0 m)	32.9 (-2.0 m)	
		14.4 (-3.0 m)	21.4 (-3.0 m)	31.2 (-3.0 m)	32.3 (-3.0 m)	
		14.9 (-4.0 m)	21.6 (-4.0 m)	31.5 (-4.0 m)	32.2 (-4.0 m)	
		15.1 (-5.0 m)	21.7 (-5.0 m)	32.0 (-5.0 m)	32.1 (-5.0 m)	
		15.1 (-6.0 m)	21.7 (-6.0 m)	32.7 (-6.0 m)	32.1 (-6.0 m)	
		15.4 (-7.0 m)	21.1 (-7.0 m)	33.0 (-7.0 m)	31.8 (-7.0 m)	
		15.6 (-8.0 m)	20.6 (-8.0 m)	33.3 (-8.0 m)	31.9 (-8.0 m)	
		15.8 (-9.0 m)	20.3 (-9.0 m)	33.7 (-9.0 m)	31.8 (-9.0 m)	
		15.9 (-10.0 m)	20.0 (-10.0 m)	34.0 (-10.0 m)	31.7 (-10.0 m)	
		15.9 (-11.0 m)	19.3 (-11.0 m)	34.2 (-11.0 m)	31.6 (-11.0 m)	
		16.5 (-12.0 m)	19.0 (-12.0 m)	34.2 (-12.0 m)	31.6 (-12.0 m)	
		16.8 (-13.0 m)	18.9 (-13.0 m)	34.4 (-13.0 m)	34.4 (-13.0 m)	
		17.0 (-14.0 m)	17.1 (-14.0 m)	34.6 (-14.0 m)	32.0 (-14.0 m)	
		17.0 (-15.0 m)	16.5 (-15.0 m)	34.8 (-15.0 m)	32.0 (-15.0 m)	
		17.0 (-16.0 m)	16.5 (-16.0 m)	34.7 (-16.0 m)	32.4 (-16.0 m)	
		17.0 (-17.0 m)	16.5 (-17.0 m)	35.1 (-17.0 m)	32.5 (-17.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1003	1008	1002	1009	アネロイド式気圧計
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
二酸化炭素	%	0.1未満	0.2	0.1未満	0.3	ガスクロマトグラフ(TCD)法
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.1未満	0.1未満	インドフェノール青吸光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.004	0.098	0.002	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	20.6	20.3	20.6	19.6	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点: 埋立地・第6区画(No.C58ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法			
		令和7年度 第3四半期	令和7年度 第4四半期	令和8年度 第1四半期	令和8年度 第2四半期				
		11月18日	2月5日	6月12日	8月18日				
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹸膜流量計			
ガス温度	℃	13.6	21.7	30.1	32.9	熱電対温度計			
気温	℃	13.7	7.9	28.9	31.1	アスマン式温度計			
埋立地 内部温度	℃	13.6 (-1.0 m)	21.7 (-1.0 m)	30.1 (-1.0 m)	32.9 (-1.0 m)	熱電対温度計			
		13.7 (-2.0 m)	22.1 (-2.0 m)	29.9 (-2.0 m)	33.8 (-2.0 m)				
		14.0 (-3.0 m)	20.9 (-3.0 m)	29.8 (-3.0 m)	33.6 (-3.0 m)				
		14.7 (-4.0 m)	19.5 (-4.0 m)	28.9 (-4.0 m)	33.7 (-4.0 m)				
		15.2 (-5.0 m)	19.1 (-5.0 m)	30.0 (-5.0 m)	33.4 (-5.0 m)				
		16.0 (-6.0 m)	18.9 (-6.0 m)	31.7 (-6.0 m)	33.1 (-6.0 m)				
		16.0 (-7.0 m)	18.7 (-7.0 m)	31.9 (-7.0 m)	33.1 (-7.0 m)				
		16.4 (-8.0 m)	18.2 (-8.0 m)	32.0 (-8.0 m)	33.0 (-8.0 m)				
		17.0 (-9.0 m)	17.8 (-9.0 m)	32.1 (-9.0 m)	33.0 (-9.0 m)				
		17.5 (-10.0 m)	17.3 (-10.0 m)	32.7 (-10.0 m)	32.7 (-10.0 m)				
		17.5 (-11.0 m)	16.9 (-11.0 m)	33.1 (-11.0 m)	32.8 (-11.0 m)				
		17.6 (-12.0 m)	16.9 (-12.0 m)	33.8 (-12.0 m)	32.9 (-12.0 m)				
		17.6 (-13.0 m)	15.7 (-13.0 m)	33.0 (-13.0 m)	32.7 (-13.0 m)				
		17.7 (-14.0 m)	14.4 (-14.0 m)	33.3 (-14.0 m)	32.7 (-14.0 m)				
		17.7 (-15.0 m)	14.3 (-15.0 m)	32.8 (-15.0 m)	32.7 (-15.0 m)				
		17.7 (-16.0 m)	14.2 (-16.0 m)	30.1 (-16.0 m)	32.8 (-16.0 m)				
		17.7 (-17.0 m)	14.2 (-17.0 m)	30.2 (-17.0 m)	32.6 (-17.0 m)				
		(深度)							
		気圧	hPa	1003	1008		1002	1008	アネロイド式気圧計
		メタン	%	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		二酸化炭素	%	0.1未満	0.3		0.2	0.2	ガスクロマトグラフ(TCD)法
		アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※		0.1未満	0.1未満	インドフェノール青吸光光度法
		硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満		0.089	0.001未満	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	20.6	20.0	20.0	19.6	ガスクロマトグラフ(TCD)法			

※検知管法



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点：埋立地・第7区画(No.C62ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和7年度 第3四半期 11月18日	令和7年度 第4四半期 2月5日	令和8年度 第1四半期 6月12日	令和8年度 第2四半期 8月18日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計
ガス温度	℃	18.4	8.3	33.1	35.8	熱電対温度計
気温	℃	13.5	7.6	28.0	30.1	アスマン式温度計
埋立地 内部温度	℃	18.4 (-1.0 m)	8.3 (-1.0 m)	33.1 (-1.0 m)	35.8 (-1.0 m)	熱電対温度計
		19.3 (-2.0 m)	9.2 (-2.0 m)	33.0 (-2.0 m)	36.0 (-2.0 m)	
		18.9 (-3.0 m)	9.5 (-3.0 m)	33.0 (-3.0 m)	36.0 (-3.0 m)	
		18.9 (-4.0 m)	10.0 (-4.0 m)	32.0 (-4.0 m)	36.6 (-4.0 m)	
		18.8 (-5.0 m)	10.4 (-5.0 m)	30.1 (-5.0 m)	36.7 (-5.0 m)	
		18.8 (-6.0 m)	10.9 (-6.0 m)	30.0 (-6.0 m)	36.1 (-6.0 m)	
		18.8 (-7.0 m)	11.2 (-7.0 m)	31.3 (-7.0 m)	36.0 (-7.0 m)	
		18.8 (-8.0 m)	11.2 (-8.0 m)	31.5 (-8.0 m)	36.0 (-8.0 m)	
		18.7 (-9.0 m)	12.7 (-9.0 m)	31.8 (-9.0 m)	35.3 (-9.0 m)	
		18.7 (-10.0 m)	12.7 (-10.0 m)	31.8 (-10.0 m)	35.2 (-10.0 m)	
		18.6 (-11.0 m)	12.4 (-11.0 m)	32.0 (-11.0 m)	35.0 (-11.0 m)	
			12.3 (-12.0 m)	32.1 (-12.0 m)	34.9 (-12.0 m)	
			12.7 (-13.0 m)	32.3 (-13.0 m)	34.7 (-13.0 m)	
			12.7 (-14.0 m)	32.3 (-14.0 m)	34.2 (-14.0 m)	
			12.7 (-15.0 m)	32.0 (-15.0 m)	33.8 (-15.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1003	1008	1003	1009	アネロイド式気圧計
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法
二酸化炭素	%	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	ガスクロマトグラフ(TCD)法
アンモニア	ppm	0.2未満※	0.2未満※	0.1未満	0.1未満	インドフェノール青吸光度法
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.20	0.001未満	ガスクロマトグラフ(FPD)法
酸素	%	20.4	20.7	20.7	19.6	ガスクロマトグラフ(TCD)法

※検知管法

