

# 神奈川県

## 環境マネジメントプログラムの進捗状況について

(2022 (令和4) 年度)

### 目次

	頁
1 地球温暖化の防止に向けた率先行動プログラムの進捗状況 .....	1
2 循環型社会づくりに向けた率先行動プログラムの進捗状況 .....	6
参考 令和4年度 神奈川県環境マネジメントシステムの目標達成状況一覧 .....	15

## ○ 神奈川県環境マネジメントシステムについて

神奈川県では、本県独自の環境マネジメントシステムにより、継続的な環境配慮の向上を目指すとともに、簡素で効率的な環境配慮を推進することを目指しています。

本システムでは、環境方針の目的を達成するための具体的な到達点を「環境目標」（以下「目標」という。）、達成するための具体的な取組内容を「環境マネジメントプログラム」（以下「プログラム」という。）として定めています。

現在、重点的に取り組むべき「地球温暖化の防止」及び「循環型社会づくり」の2項目について、目標及びプログラムを設定して取り組んでおり、毎年その進捗状況を報告しています。

## 1 地球温暖化の防止に向けた率先行動プログラムの進捗状況

本プログラムは、温室効果ガス総排出量に大きく関与する、各庁舎のエネルギー使用量の削減、浄水場のエネルギー使用量の削減、道路照明への省エネルギー型の照明ランプの導入等を、それぞれの所属の権限と責任の下で進めるものです。

### 地球温暖化の防止

- ① 本庁<sup>1</sup>庁舎の電力使用量の削減
- ② 出先機関等<sup>2</sup>の庁舎の電力使用量の削減
- ③ 警察の庁舎の電力使用量の削減
- ④ 浄水場の電力使用量の削減
- ⑤ 道路照明の電力使用量の削減

※ 平成28年度まで温室効果ガス排出量を指標としていましたが、平成29年3月に改定された「神奈川県庁温室効果ガス抑制実行計画」を踏まえて、平成29年度から電力使用量に係る全庁の目標・プログラム(①～⑤)を新たに設定しました。


なお、①～③は庁舎の延べ床面積当たりの電力使用量を、⑤は道路照明1本当たりの電力使用量を指標としています。

<sup>1</sup> 本庁…知事部局においては「神奈川県行政組織規則」により定められた本庁機関。企業庁においては「神奈川県企業庁組織規程」により定められた本庁機関。教育委員会においては「神奈川県教育委員会教育局組織規則」により定められた本庁。

<sup>2</sup> 出先機関等…「<sup>1</sup>本庁」以外の機関。

### ① 本庁庁舎の電力使用量の削減

本庁庁舎の延べ床面積当たりの電力使用量(以下「電力使用量原単位」という。)は、目標値「66.0 kWh/m<sup>2</sup>以下」に対して、実績は70.3 kWh/m<sup>2</sup>でした。また、前年度(70.2 kWh/m<sup>2</sup>)と比べて0.1 kWh/m<sup>2</sup>(0.1%)増加しました。

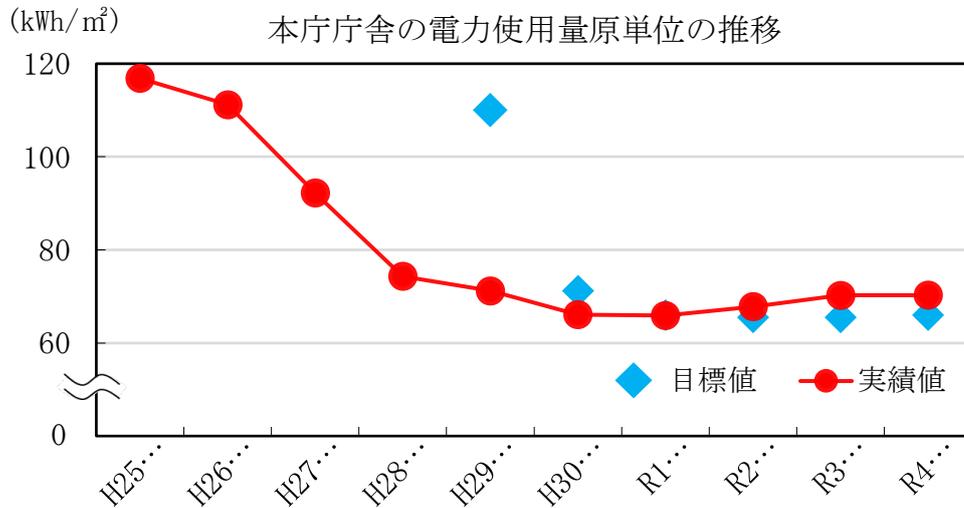


#### 【分析】

新型コロナウイルス感染症対策に伴う換気の徹底により、空調効率が低下したことなどから前年度並みとなりました。

### ② 出先機関等の庁舎の電力使用量の削減

出先機関等の庁舎の電力使用量原単位は、目標値「27.4 kWh/m<sup>2</sup>以下」に対して、実績は31.4 kWh/m<sup>2</sup>でした。また、前年度(31.2 kWh/m<sup>2</sup>)と比べて0.2 kWh/m<sup>2</sup>(0.5%)増加しました。

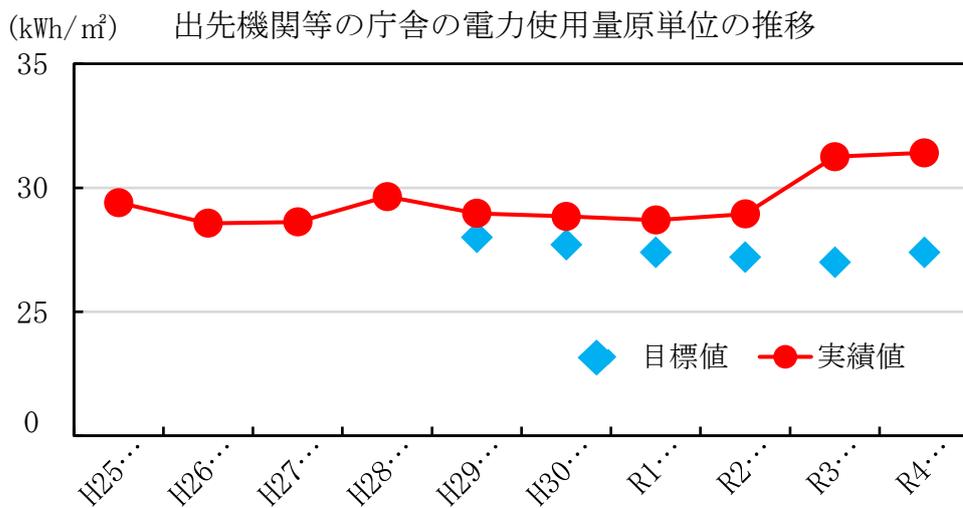


#### 【分析】

新型コロナウイルス感染症対策に伴う換気の徹底により、空調効率が低下したことなどから前年度並みとなりました。

### ③ 警察の庁舎の電力使用量の削減

警察の庁舎の電力使用量原単位は、目標値「92.6kWh/m<sup>2</sup>以下」に対して、実績は103.7 kWh/m<sup>2</sup>でした。また、前年度（105.5 kWh/m<sup>2</sup>）と比べて1.8 kWh/m<sup>2</sup>（1.7%）減少しました。

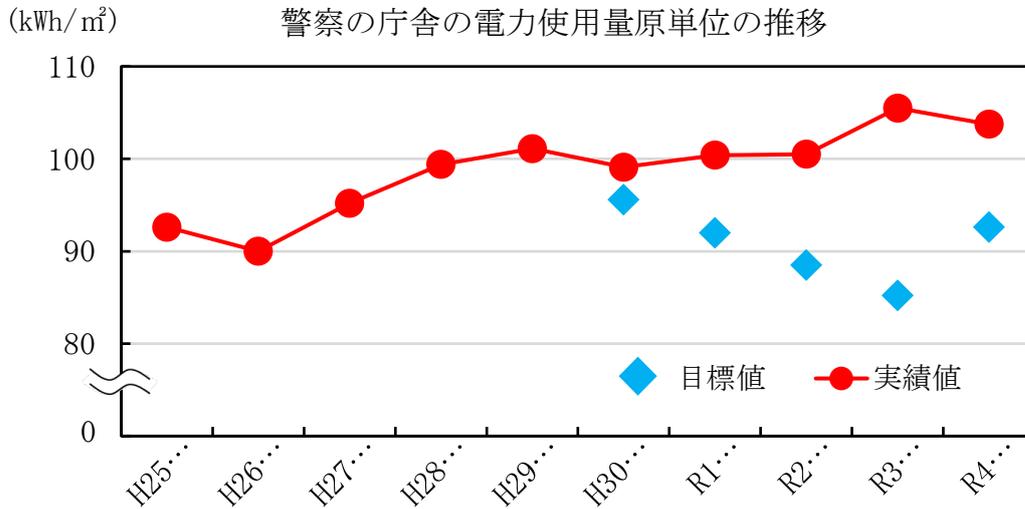


#### 【分析】

新型コロナウイルス感染症対策に伴う換気の徹底により、空調効率が低下したことなどから前年度並みとなりました。

### ④ 浄水場の電力使用量の削減

ア 寒川浄水場の電力使用量は、目標値「66,400千kWh以下」に対して、実績は66,677千kWhでした。また、前年度（67,015千kWh）と比べて339千kWh（0.5%）減少しました。

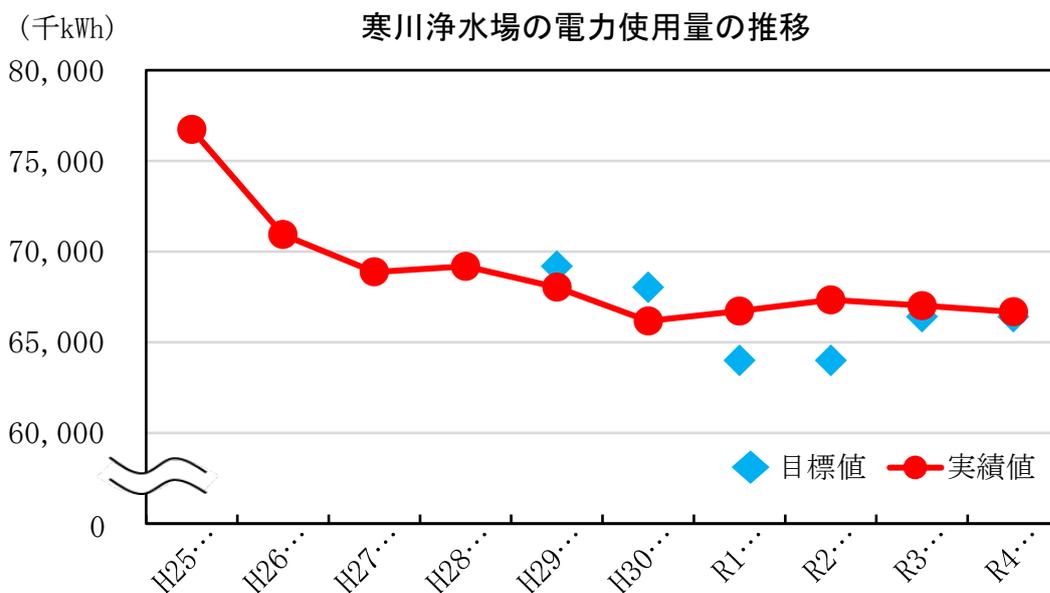


### 【分析】

前年度と比べて送水量が減少したことなどから、電気使用量が減少しました。

※ 浄水場の電力使用量は、送水量の影響を大きく受けます(谷ヶ原浄水場も同様)。

イ 谷ヶ原浄水場の電力使用量は、目標値「19,704 千 kWh 以下」に対して、実績は 19,164 千 kWh でした。また、前年度 (19,625 千 kWh) と比べて 462 千 kWh (2.4%) 減少しました。

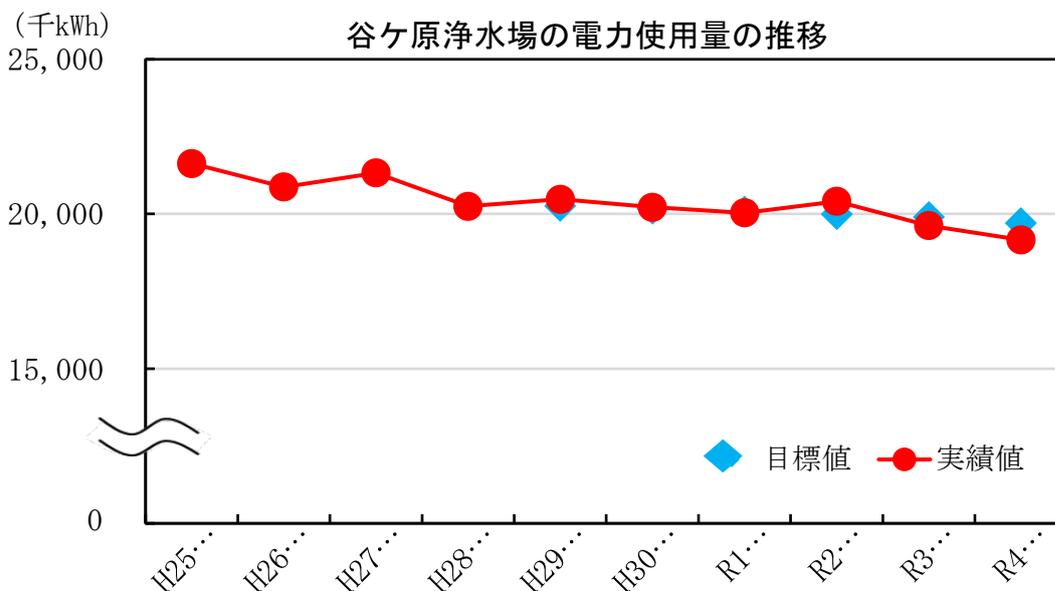

### 【分析】

前年度と比べて送水量が減少したことなどから、電気使用量が減少しました。

## ⑤ 道路照明の電力使用量の削減

道路照明 1 本当たりの電力使用量は、目標値「497 kWh/本以下」に対して、実績は 490.8 kWh/本でした。また、前年度 (502.1 kWh/本) と比べて 11.3 kWh/本(2.3%)減少しました。

### 【分析】

水銀灯やナトリウム灯から消費電力の低いLED照明に交換したことで、電気使用量が減少しました。

## 【参考】


### ○ 県の庁舎全体の電力使用量の推移

環境マネジメントシステムにおける庁舎全体\*の電力使用量及び電力使用量原単位の推移、並びに電力使用量のエネルギー管理者別割合は次のとおりであり、令和4年度の電力使用量は前年度に比べて増加し、電力使用量原単位は、前年度に比べて減少しました。

エネルギー管理者別割合については、教育委員会が40.2%、警察が30.4%、知事部局が26.1%、企業庁が3.3%を占めています。

なお、最も多い教育委員会の内訳を見ると、県立学校での電力使用量が9割弱を占めています。

※ 本庁庁舎、出先機関等の庁舎、警察の庁舎

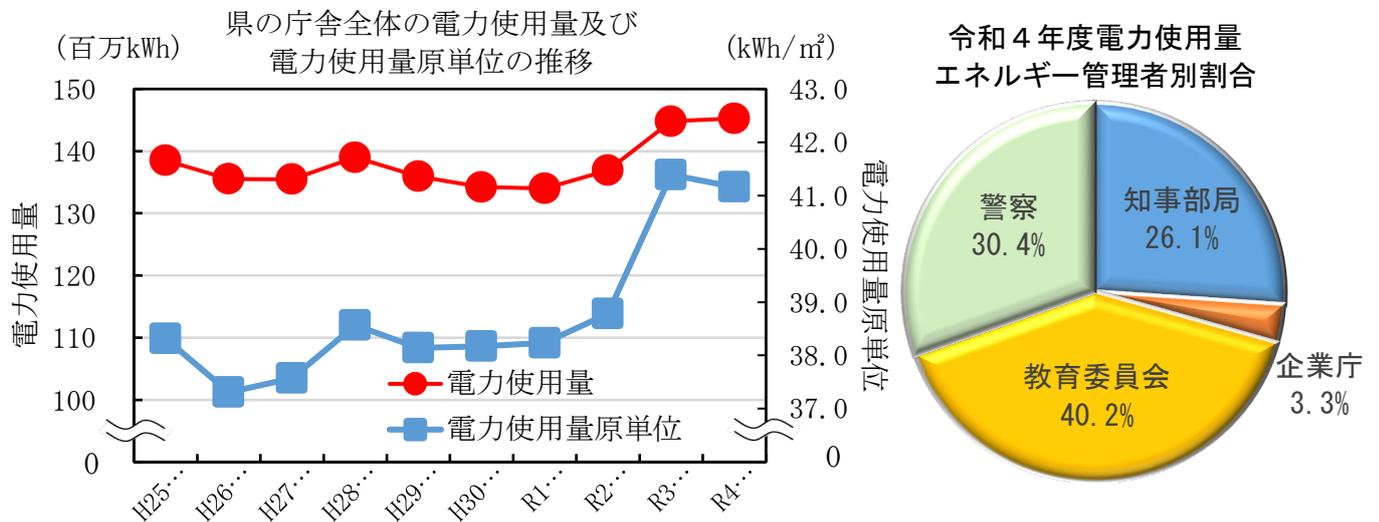

### ○ 「神奈川県電力のグリーン購入要綱」の適用状況

平成29年9月に「神奈川県電力のグリーン購入要綱」を改正し、県の電力供給契約のうち、競争入札による調達の場合は特段の事由のない限り、随意契約の場合においても適用するよう努めています。これを受けて、平成29年度実績から環境マネジメントシステムで「神奈川県電力のグリーン購入要綱」の適用状況を把握しています。

令和4年度においては、電力調達契約全体の予定使用電力量（353,277,778kWh）全てにおいて要綱を適用しました。

## 2 循環型社会づくりに向けた率先行動プログラムの進捗状況

本プログラムは、物品を購入して、事務事業活動を行い、廃棄物として排出するという一連の流れの中で環境配慮を行い、グリーン購入<sup>3</sup>、廃棄物の3R（リデュース、リユース、リサイクル）を、それぞれの所属の権限と責任の下で進めるものです。


### 2-1 グリーン購入の拡大

- ① 本庁のグリーン購入率<sup>4</sup>の向上
- ② 出先機関等のグリーン購入率の向上
- ③ 警察のグリーン購入率の向上

※ 全て維持管理項目<sup>5</sup>を設定して、プログラムを進めています。

#### ① 本庁のグリーン購入率の向上

本庁の文房具などの事務用品等（経常物品等）やコピー用紙のグリーン購入率は、維持管理項目としており、実績は前年度に引き続き100%となりました。

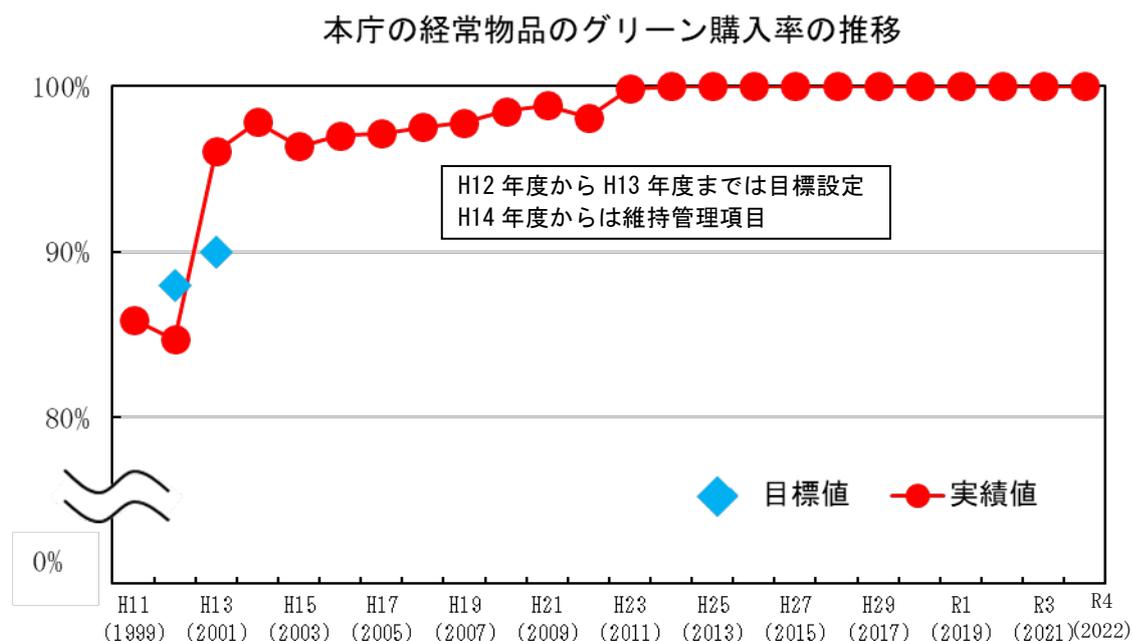

#### ② 出先機関等のグリーン購入率の向上


出先機関等の文房具などの事務用品等やコピー用紙のグリーン購入率は、維持管理項目としており、実績は95.4%となりました。また、前年度（94.7%）と比べて0.7ポイント増加しています。

<sup>3</sup> グリーン購入…物品やサービスを購入する際に、価格や品質、デザインだけではなく、環境面について配慮すること。

<sup>4</sup> グリーン購入率…事務用品などの物品（経常物品等）やコピー用紙の購入金額に占めるグリーン購入法適合等の環境に配慮した物品の購入金額の割合。


<sup>5</sup> 維持管理項目…仕組みが確実に機能している等の理由により、実績数値は把握するが、新たな数値目標は設定しない項目。

出先機関等のグリーン購入率の推移

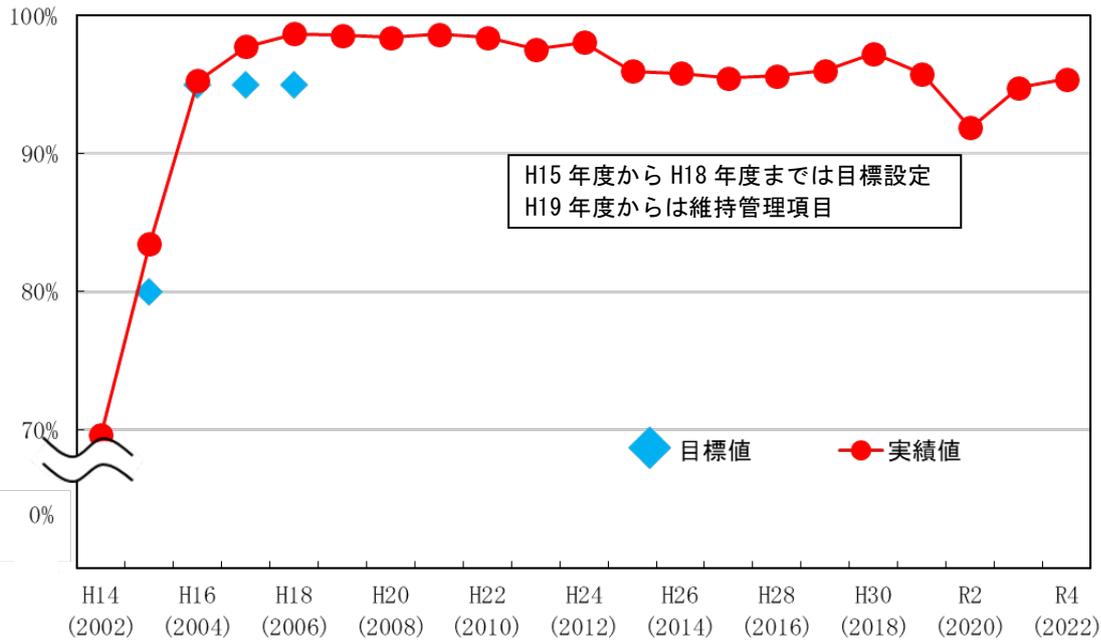

③ 警察のグリーン購入率の向上

警察の紙や文房具などの事務用品等のグリーン購入率は、維持管理項目としており、実績は 96.2%となりました。また、前年度（93.5%）と比べて 2.7 ポイント増加しています。

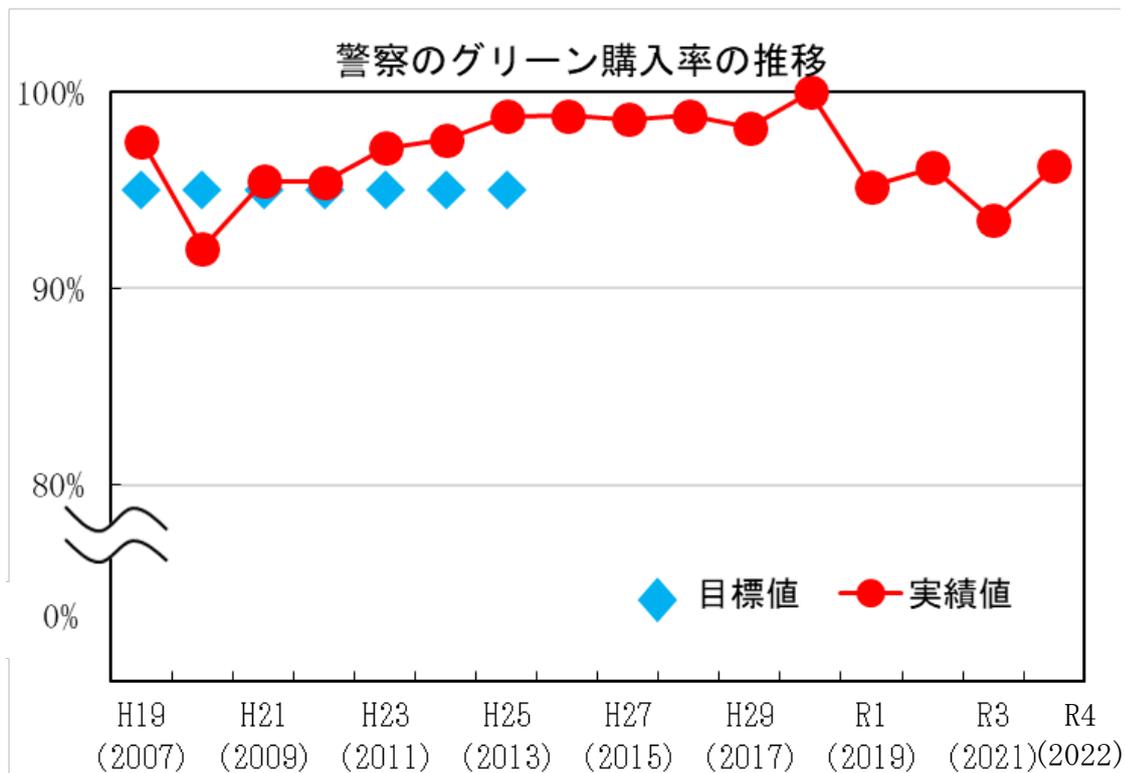

## 2-2 廃棄物の削減

- ① 本庁の廃棄物発生量の削減
- ② 本庁のリサイクル率<sup>6</sup>の向上
- ③ 出先機関等の廃棄物発生量の削減
- ④ 出先機関等のリサイクル率の向上
- ⑤ 警察の廃棄物発生量の削減
- ⑥ 警察のリサイクル率の向上
- ⑦ 本庁のコピー用紙使用量の削減
- ⑧ 出先機関等のコピー用紙使用量の削減
- ⑨ 警察のコピー用紙使用量の削減

\* コピー用紙使用量については購入枚数として把握

※ ①～③、⑨は維持管理項目として、プログラムを進めています。

※ ④～⑧は数値目標<sup>7</sup>を設定して、プログラムを進めています。

### <「廃棄物発生量」及び「リサイクル率」の対象範囲の変更について>

平成 30 年度から、廃棄物発生量及びリサイクル率の対象範囲を次のとおり変更しています。

#### ○ 廃棄物発生量

【旧】 焼却ごみ + リサイクル紙類 + リサイクル飲料容器

【新】 一般廃棄物 + 産業廃棄物 ※ 特別管理廃棄物を除く

#### ○ リサイクル率

【旧】 
$$\frac{\text{リサイクル紙類} + \text{リサイクル飲料容器}}{\text{焼却ごみ} + \text{リサイクル紙類} + \text{リサイクル飲料容器}}$$

【新】 
$$\frac{\text{リサイクル紙類} + \text{リサイクル飲料容器}}{\text{一般廃棄物} + \text{リサイクル紙類(有価物)} + \text{リサイクル飲料容器}}$$

※ 有価物ではないリサイクル紙類は一般廃棄物に含まれる

※ 対象範囲の変更による主な影響等

	廃棄物発生量	リサイクル率
リサイクル紙類	有価物は対象外	↓
リサイクル飲料容器	飲料メーカーが回収する量は対象外	
全体	紙類・飲料容器で対象範囲が減少したものの、産業廃棄物を追加したため、増加傾向	飲料容器の対象範囲が減少したため、低下傾向


<sup>6</sup> リサイクル率…廃棄物の発生量全体に占める、リサイクルした紙類や飲料容器などの廃棄物量（重量）の割合。

<sup>7</sup> 数値目標…環境目標。環境方針の目的を達成するための具体的な到達点をいいます。

### ① 本庁の廃棄物発生量の削減


本庁の廃棄物発生量は、維持管理項目としており、実績は 355t となりました。また、前年度 (369t) と比べて 14t (3.8%) 減少しました。

※ 平成 30 年度から、廃棄物発生量の集計対象を変更しています。

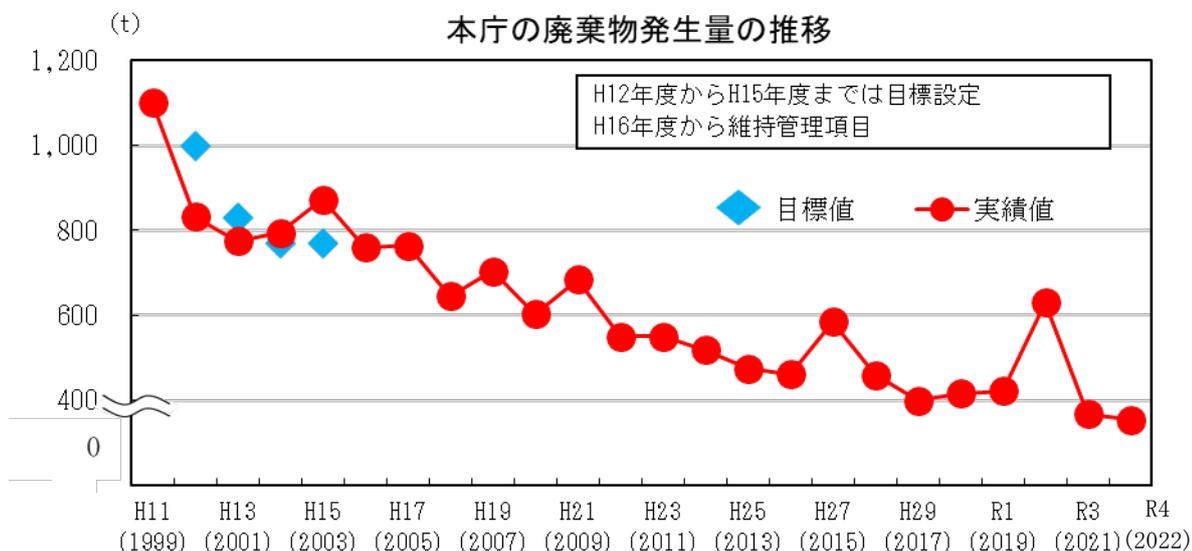


### ② 本庁のリサイクル率の向上

本庁のリサイクル率は、維持管理項目としており、実績は 87.8% となりました。また、前年度 (88.7%) と比べ 0.9 ポイント減少しました。

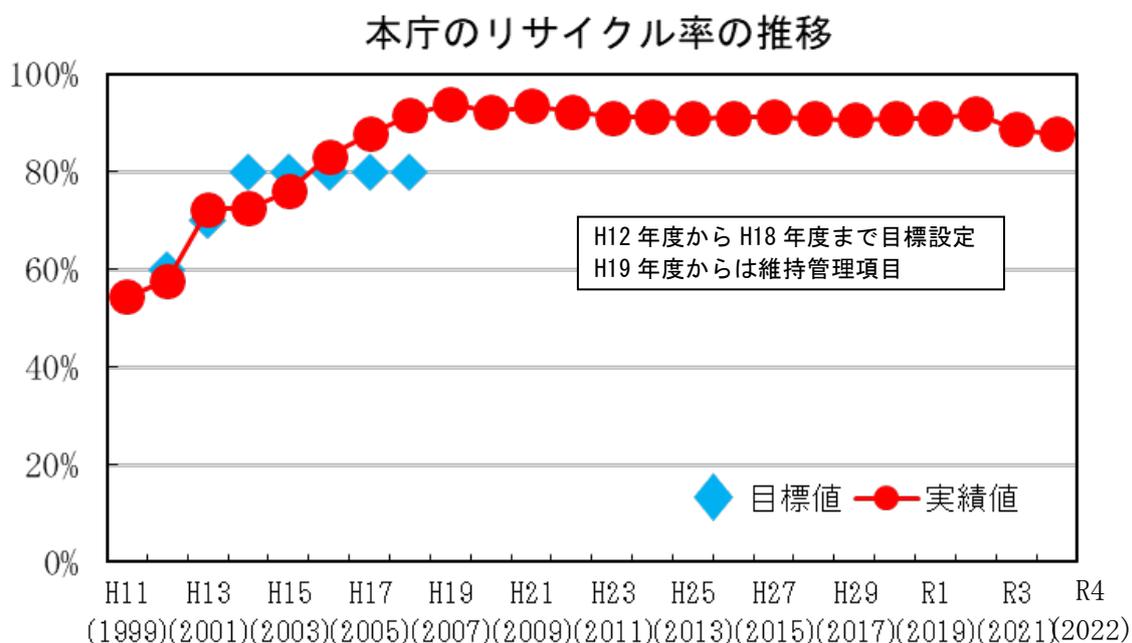

### ③ 出先機関等の廃棄物発生量の削減


出先機関等の廃棄物発生量は、維持管理項目としており、実績は9,337tとなりました。また、前年度(8,755t)と比べて582t(6.6%)増加しました。

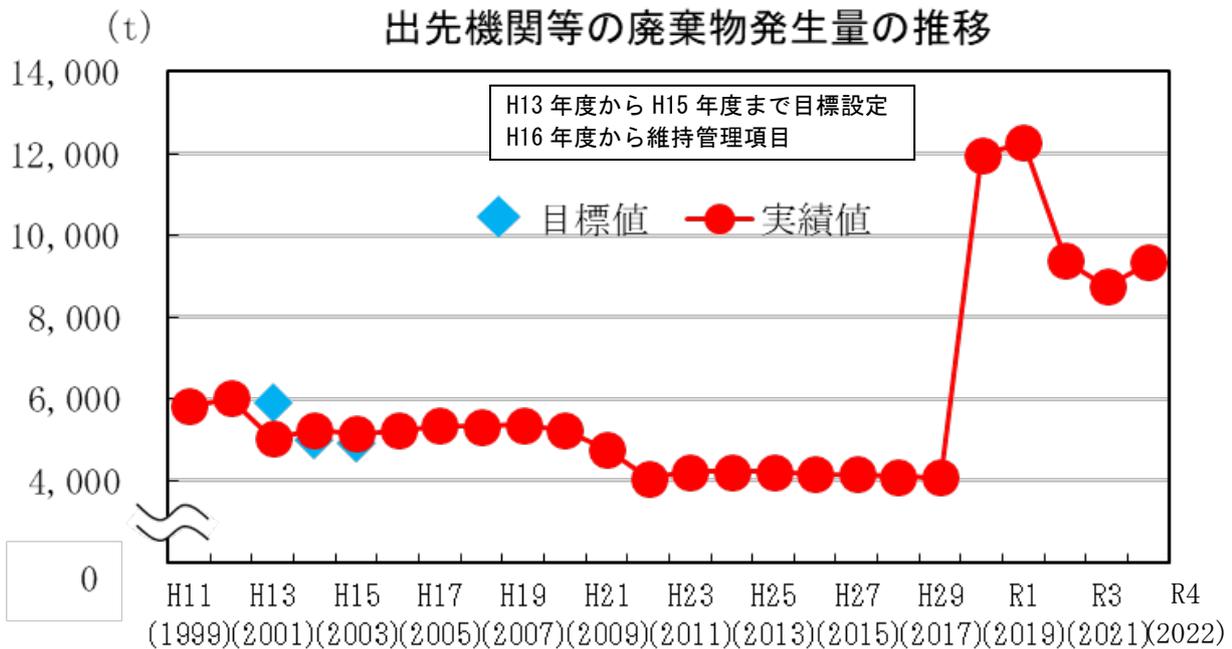

※ 平成30年度から、廃棄物発生量の集計対象を変更しています。

### ④ 出先機関等のリサイクル率の向上

出先機関等のリサイクル率は、目標値「64.0%以上」に対して、実績は46.5%となりました。また、前年度(49.0%)と比べて2.5ポイント減少しました。

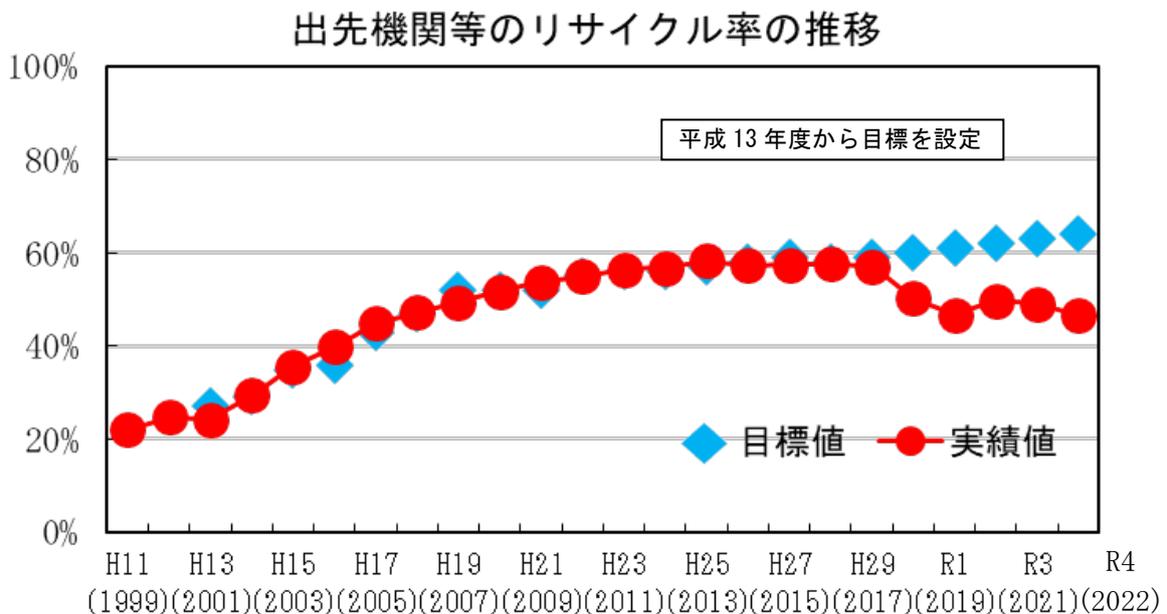

#### 【分析】


廃棄物の分別徹底を行っているものの、一般廃棄物（燃えるゴミ）や、樹木を剪定した枝や落葉などのリサイクルできない廃棄物があることから、リサイクル率は、近年横ばいとなっています。

### ⑤ 警察の廃棄物発生量の削減

警察の廃棄物発生量は、目標値「1,395t 以下」に対して、実績は1,221t となりました。また、前年度（1,292t）と比べて71t（5.5%）減少しました。

※ 平成30年度から、廃棄物発生量の集計対象を変更しています。

(t) 警察の廃棄物発生量の推移

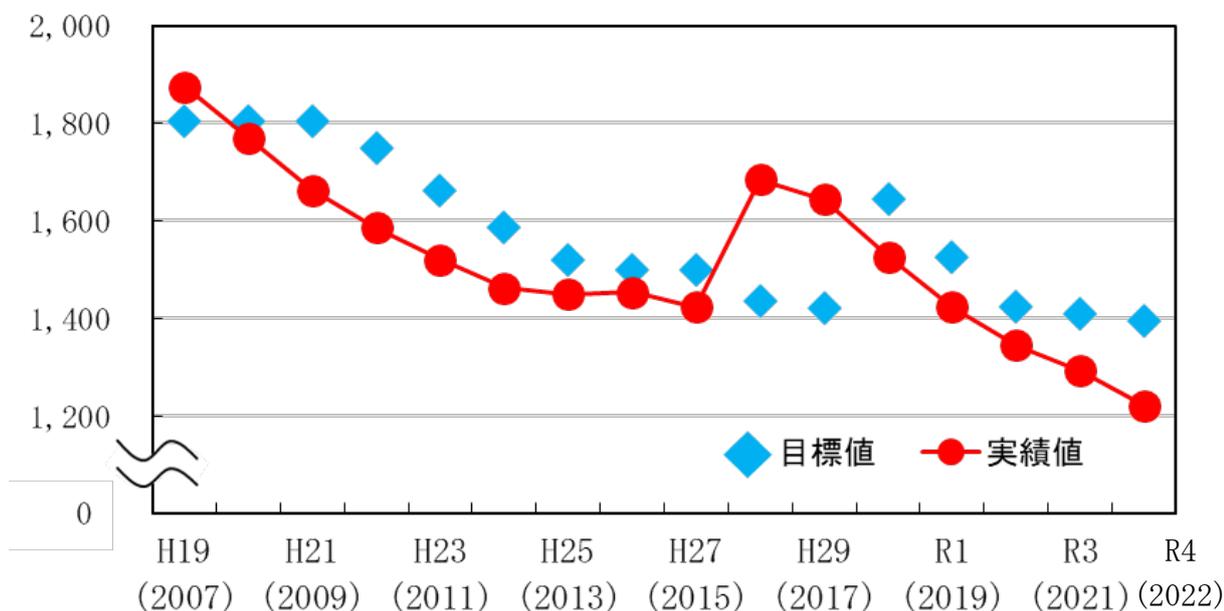


#### 【分析】

物品の再利用及びごみの分別の徹底を行い、前年度より減少しました。

### ⑥ 警察のリサイクル率の向上

警察のリサイクル率は、目標値「67.3%以上」に対して、実績は64.1%となりました。また、前年度（64.0%）と比べて、0.1ポイント増加しました。

警察のリサイクル率の推移


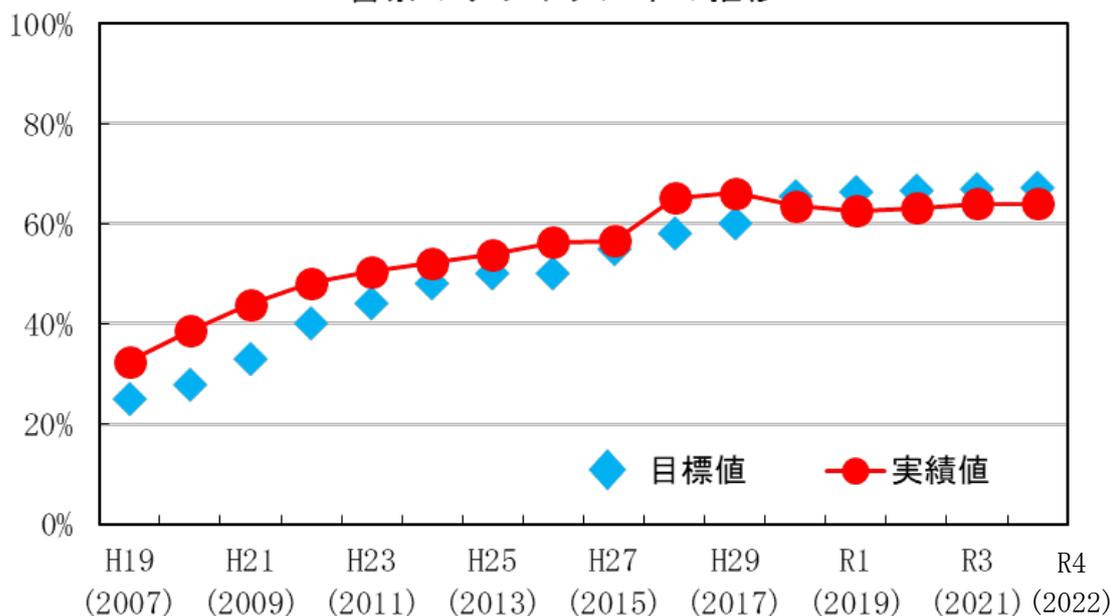


【分析】

廃棄物の分別徹底を行っているものの、一般廃棄物（燃えるゴミ）や、樹木を剪定した枝や落葉などのリサイクルできない廃棄物があることから、リサイクル率は、近年横ばいとなっています。

⑦ 本庁のコピー用紙使用量の削減

本庁のコピー用紙使用量は、目標値「4,700万枚以下」に対して、実績は4,626万枚となりました。また、前年度（4,838万枚）と比べて212万枚（4.4%）減少しました。

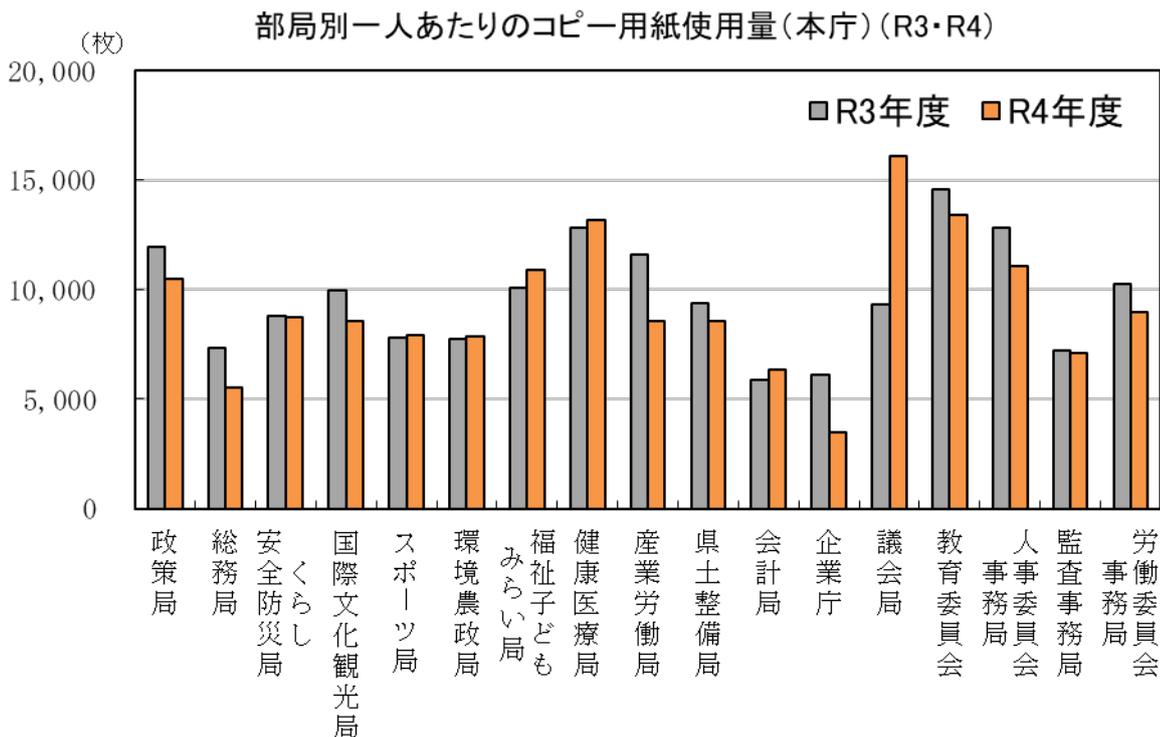
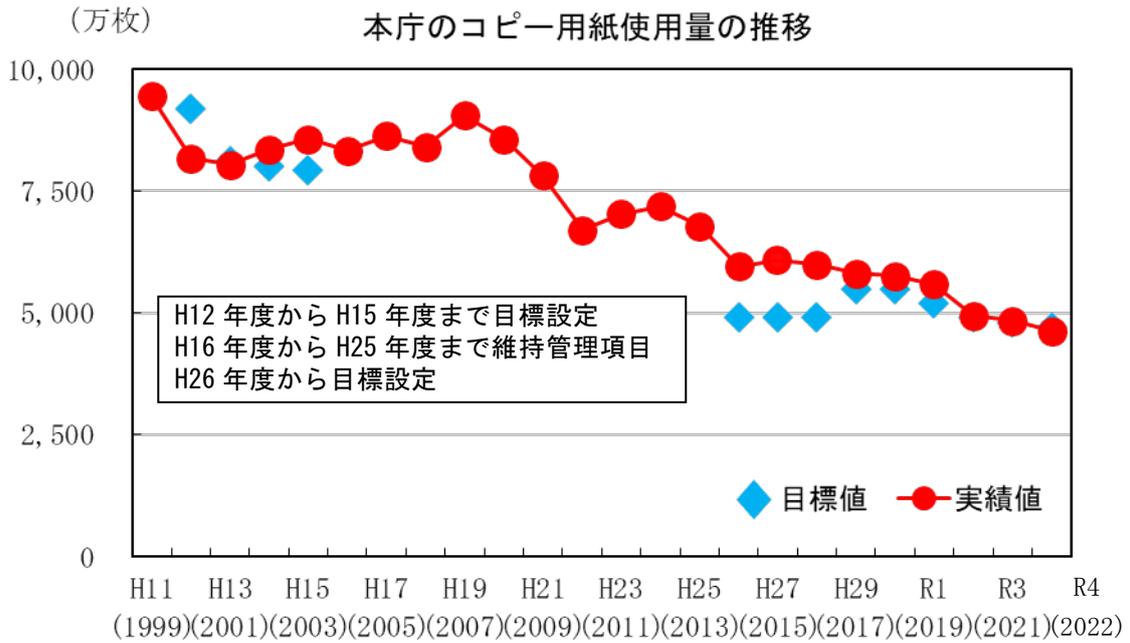


【分析】

両面印刷及び裏面利用等の取組や行政文書管理システムの利用による起案文書の電子化促進により、使用量の削減に努めていることや、新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン会議の普及や事業休止の影響等により、前年度と比べて減少しました。

⑧ 出先機関等のコピー用紙使用量の削減

出先機関等のコピー用紙使用量は、目標値「24,500万枚」に対して、実績は23,344万枚となりました。また、前年度（23,190万枚）と比べて154万枚（0.7%）増加しました。

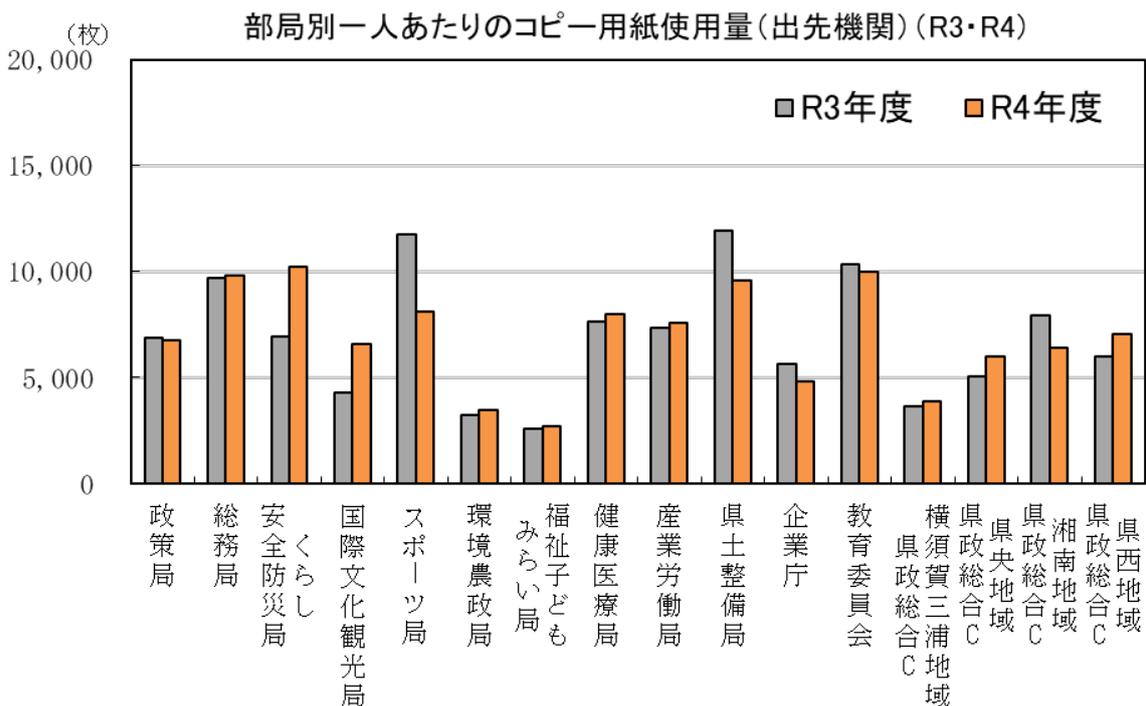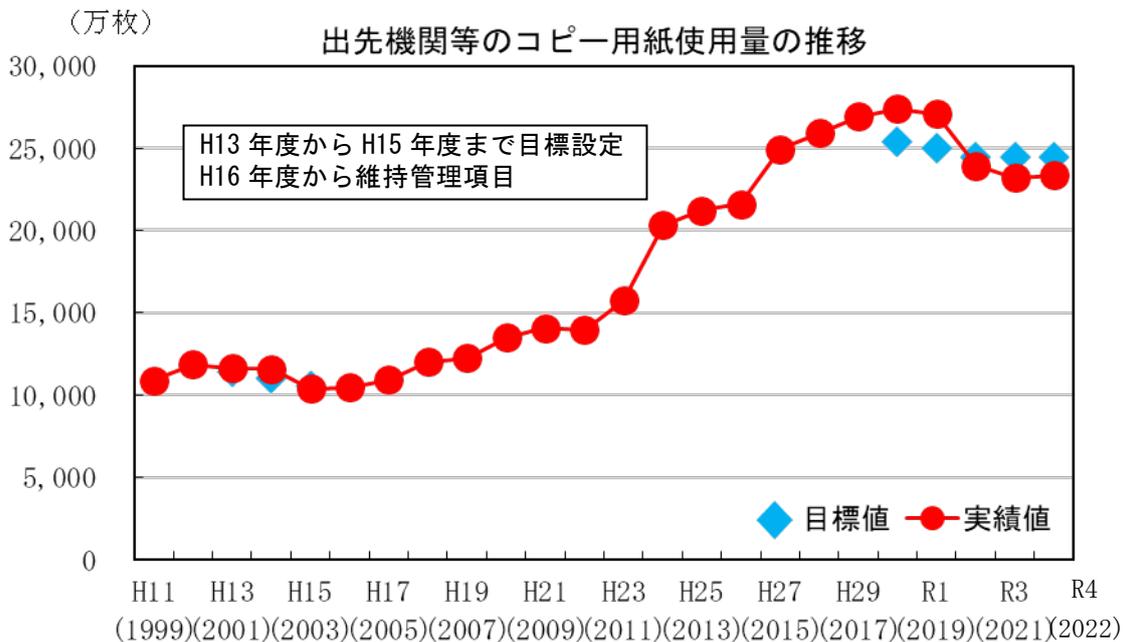


## 【分析】

両面印刷及び裏面利用等の取組や行政文書管理システムの利用による起案文書の電子化促進により使用量の削減に努めましたが、オンラインと現地開催のハイブリッド型の会議が普及した影響等により、前年度と比べて増加しました。

※平成 24 年度から授業等で使用した紙の枚数を含めて集計するよう運用を統一したため、実績が増加しました。

### ⑨ 警察のコピー用紙使用量の削減

警察のコピー用紙使用量は、維持管理項目としており、実績は 11,388 万枚となりました。また、前年度（11,304 万枚）と比べて 84 万枚（0.7%）増加しました。

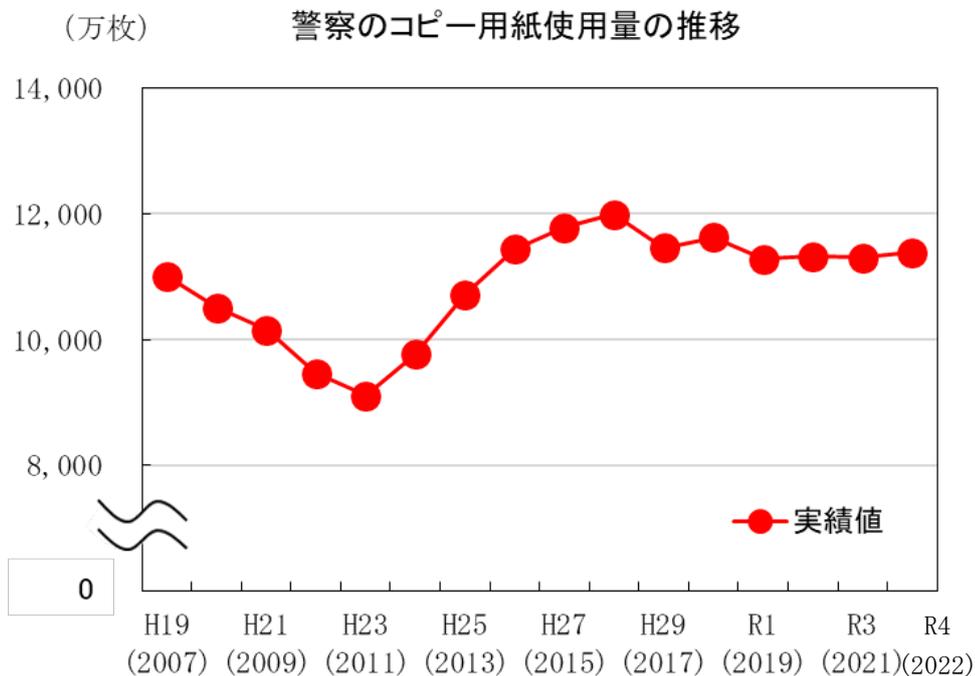

参考 令和4年度 神奈川県環境マネジメントシステムの目標達成状況一覧

プログラム	指標	R4 目標	R4 実績	達成状況	是正対応等
地球温暖化の防止	本庁庁舎の床面積当たりの電力使用量	66.0 kWh/m <sup>2</sup> 以下	70.3 kWh/m <sup>2</sup>	未達成	各所属が自主的に是正措置を講じた。
	出先機関等の庁舎の床面積当たりの電力使用量	27.4 kWh/m <sup>2</sup> 以下	31.4 kWh/m <sup>2</sup>	未達成	各所属が自主的に是正措置を講じた。
	警察の庁舎の床面積当たりの電力使用量	92.6 kWh/m <sup>2</sup> 以下	103.7 kWh/m <sup>2</sup>	未達成	各所属が自主的に是正措置を講じた。
	寒川浄水場の電力使用量	66,400 千 kWh 以下	66,677 千 kWh	未達成	送水量に大きく依存するため、是正措置が難しい。
	谷ヶ原浄水場の電力使用量	19,704 千 kWh 以下	19,164 千 kWh	達成	—
	道路照明 1 本当たりの電力使用量	497 kWh/本 以下	490.8 kWh /本	達成	—

プログラム	指標	R4 目標	R4 実績	達成状況	是正対応等
循環型 社会づくり	本庁のグリーン購入率	維持管理項目	100.0%	—	—
	出先機関等のグリーン購入率	維持管理項目	95.4%	—	—
	警察のグリーン購入率	維持管理項目	96.2%	—	—
	本庁の廃棄物発生量	維持管理項目	355t	—	—
	本庁のリサイクル率	維持管理項目	87.8%	—	—
	出先機関等の廃棄物発生量	維持管理項目	9,337t	—	—
	出先機関等のリサイクル率	64.0%以上	46.5%	未達成	各所属が自主的に是正措置を講じた。
	警察の廃棄物発生量	1,395t以下	1,221t	達成	—
	警察のリサイクル率	67.3%以上	64.1%	未達成	各所属が自主的に是正措置を講じた。
	本庁のコピー用紙使用量	4,700万枚以下	4,626万枚	達成	—
	出先機関等のコピー用紙使用量	24,500万枚以下	23,344万枚	達成	—
	警察のコピー用紙使用量	維持管理項目	11,388万枚	—	—