

第3節 二酸化硫黄（SO₂）

発 生 源 硫黄酸化物（SO₂またはSO₃）は、火山活動等の自然現象によるもののほか、石油・石炭の燃焼、金属の精錬、自動車の走行など、人間の社会的活動に伴って大気中に排出される。

SO₂の排出は、主に化石燃料に含まれる硫黄(S)分の燃焼によるものである。

環 境 濃 度 県内のSO₂濃度は、年平均値の全局平均でみると、測定を開始してから最もピークとなった昭和42年度以降、重油の低硫黄化、排煙脱硫装置の設置、燃料転換等の対策で年々減少してきたが、昭和55年度以降はほぼ横ばいで推移した。

しかし、ディーゼル車の燃料である軽油中のS分が、平成4年度から徐々に低下し、平成17年1月からは10ppm以下となり、また、ガソリンのS分も10ppm以下となったこと、さらに、平成7年度以降、ガソリンや軽油使用量が減少したことから、平成12、13年の三宅島火山の影響で年平均値が上昇したことを除き、環境濃度は低下している。

測 定 方 法 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による。


溶液導電率法 試料大気を吸収液（硫酸酸性の過酸化水素水溶液）中に通じると、大気中のSO₂は過酸化水素水によって酸化され、硫酸となって捕集される。硫酸の生成量に応じて吸収液の導電率が増加することを利用して、SO₂濃度を測定する。

紫外線蛍光法 試料大気に比較的波長の短い紫外線を照射すると、これを吸収して励起したSO₂分子が基底状態に戻るときに蛍光を発する。この蛍光の強度を測定することにより、試料大気中のSO₂の濃度を求める。

3. 1 SO₂濃度の地域分布（一般環境大気測定局の年平均値・環境基準達成状況）


SO₂濃度は、横浜、川崎の東京湾岸地域で高くなっている。

(1) 年平均値

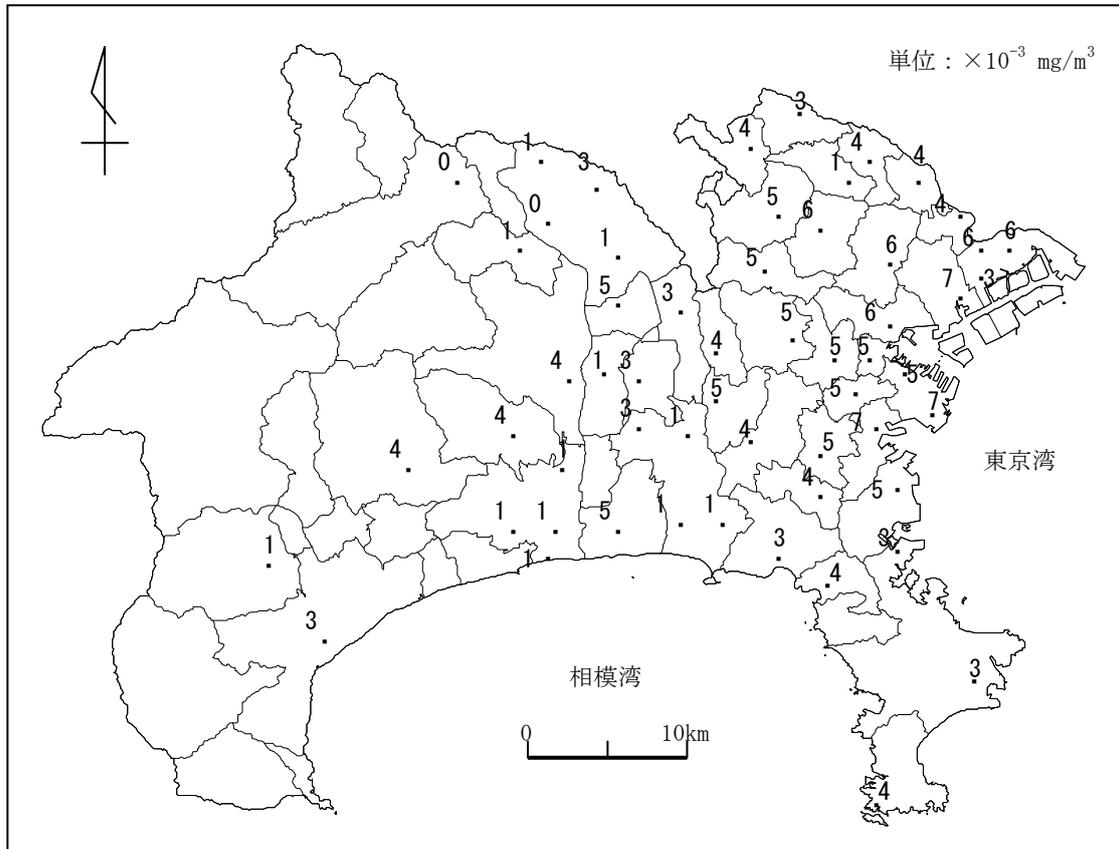

図の数値は、一般環境大気測定局におけるSO₂測定時間が、環境省が年平均値を算出するために必要と定める年間6000時間以上ある測定局（有効測定局）の年平均値を示す。


(2) 環境基準達成状況

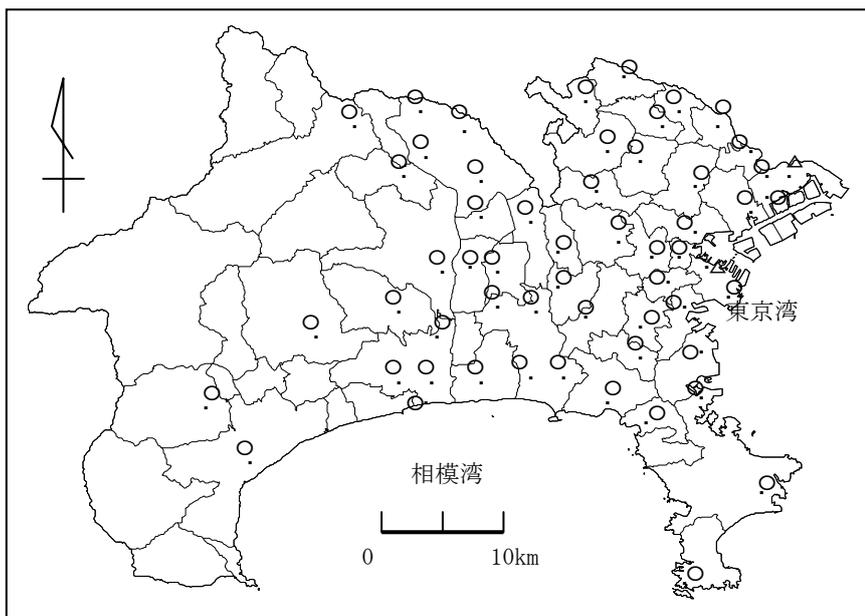

図の○印は、環境基準の長期的及び短期的の評価を達成した測定局を、△印は、長期的の評価のみ達成した測定局を示している。（環境基準はp. 4、p. 5参照）

3. 2 SO₂濃度の推移（年平均値）

一般環境大気測定局の局別年平均値から求めた全局の最高値、最低値、平均値を図及び表に示す。

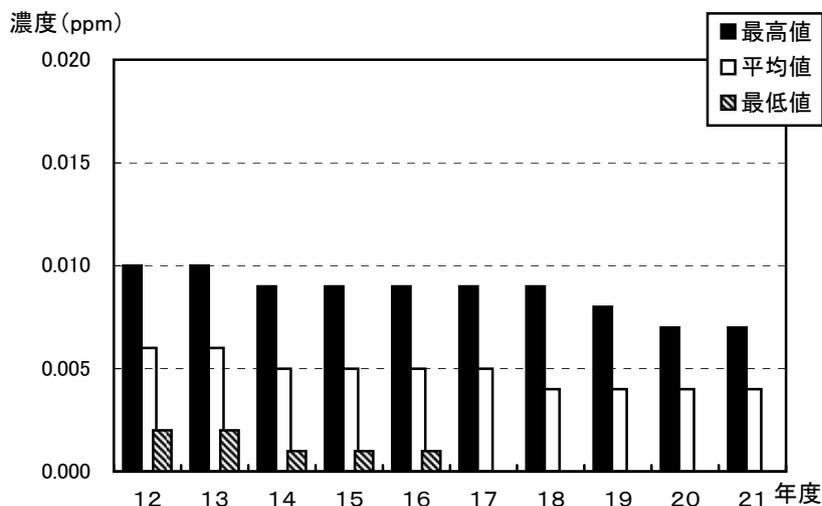


三宅島の火山活動の影響の大きかった平成12、13年度は高かったが、平成17年度以降、軽油中のS分が減少したことにより、低下傾向にある。

(単位:ppm)

年度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
最高値	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007
最低値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
測定局数	55	56	59	60	60	62	60	61	59	57

3. 3 SO₂の月別濃度（月平均値）

一般環境大気測定局の局別月平均値から求めた全局の最高値、最低値、平均値を図及び表に示す。

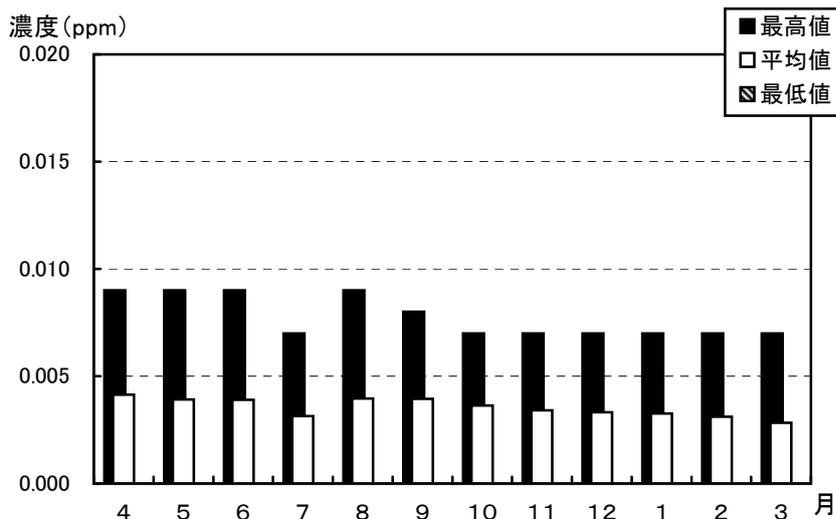


月平均値は、従来は冬季に高い値を示していたが、近年は年間を通して低い濃度で推移している。

(単位:ppm)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
最高値	0.009	0.009	0.009	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

3. 4 SO₂の曜日別濃度（年平均値）

一般環境大気測定局の年間測定結果から、曜日別に求めた全局の平均値を図及び表に示す。

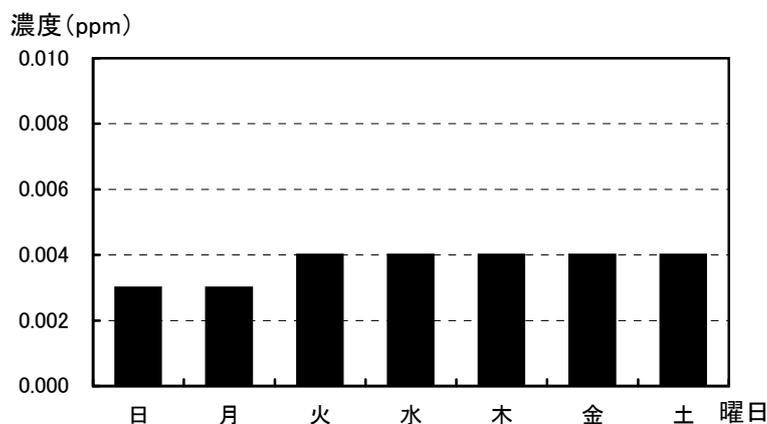

曜日別の平均値は差異がみられない。


(単位:ppm)

曜日	日	月	火	水	木	金	土
一般環境大気測定局	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004

3. 5 SO₂の時刻別濃度（年平均値）

一般環境大気測定局の年間測定結果から、時刻別に求めた全局の平均値を図及び表に示す。

一般環境大気測定局

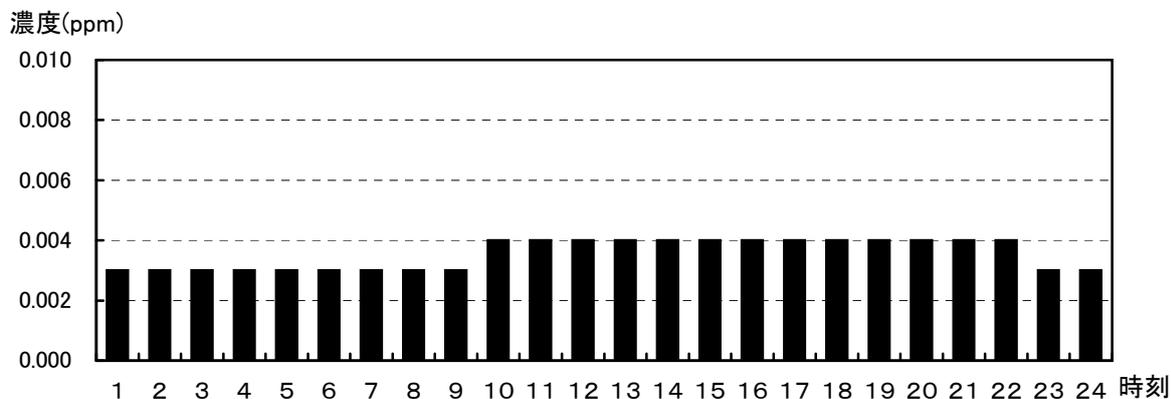

(単位:ppm)

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一般環境大気測定局	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
時刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一般環境大気測定局	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003

SO₂濃度は、日中高くなる傾向にある。

3. 6 SO₂濃度の測定局順位（日平均値の2%除外値）

(1) 一般環境大気測定局

順位	局名	日平均値の 2%除外値 (ppm)	1時間値の 0.1ppm 超過時間数	日平均値の 0.04ppm 超過日数	前3年度順位		
					20	19	18
1	川崎区役所大師分室	0.014	2	0	1	4	1
2	中区本牧	0.013	0	0	2	3	2
3	鶴見区潮田交流プラザ	0.012	0	0	5	1	3
3	神奈川区総合庁舎	0.012	0	0	2	1	3
3	磯子区総合庁舎	0.012	0	0	2	5	6
6	神奈川県庁	0.011	1	0	9	9	3
6	港北区総合庁舎	0.011	0	0	9	9	11
6	川崎市公害監視センター	0.011	0	0	5	5	6
9	西区平沼小学校	0.010	0	0	8	13	11
9	南区横浜商業高校	0.010	0	0	9	13	14
9	都筑区総合庁舎	0.010	0	0	9	5	10
12	保土ヶ谷区桜丘高校	0.009	0	0	9	13	14
12	金沢区長浜	0.009	0	0	9	8	11
12	港南区野庭中学校	0.009	0	0	9	22	19
12	旭区鶴ヶ峯小学校	0.009	0	0	16	22	14
16	緑区三保小学校	0.008	0	0	21	22	25
16	瀬谷区南瀬谷小学校	0.008	0	0	21	31	19
16	栄区上郷小学校	0.008	0	0	16	22	19
16	泉区総合庁舎	0.008	0	0	16	22	25
16	青葉区総合庁舎	0.008	0	0	21	13	14
16	幸スポーツセンター	0.008	0	0	16	9	19
16	三浦市三崎中学校	0.008	0	0	16	13	14
16	座間市役所	0.008	0	0	27	22	25
16	茅ヶ崎市役所	0.008	0	0	21	22	19
25	戸塚区汲沢小学校	0.007	0	0	27	31	25
25	田島養護学校	0.007	0	0	5	9	6
25	中原区役所保健福祉センター	0.007	0	0	27	13	25
25	高津区生活文化会館	0.007	0	0	34	22	37
25	登戸小学校	0.007	0	0	27	31	25
25	麻生区弘法松公園	0.007	0	0	34	39	42
25	横須賀市追浜行政センター	0.007	0	0	21	31	25
25	横須賀市久里浜行政センター	0.007	0	0	21	13	9
25	逗子市役所	0.007	0	0	27	31	25
25	厚木市役所分庁舎	0.007	0	0	27	31	25
25	伊勢原市役所	0.007	0	0	34	31	37
36	秦野市役所	0.006	0	0	27	13	37
37	鎌倉市役所	0.005	0	0	34	39	25
37	相模原市役所	0.005	0	0	38	31	25
37	大和市役所	0.005	0	0	38	13	19
37	綾瀬市役所	0.005	0	0	38	22	37
37	藤沢市御所見小学校	0.005	0	0	38	39	44
42	藤沢市役所	0.004	0	0	42	45	45
42	藤沢市湘南台文化センター	0.004	0	0	42	44	45
42	小田原市役所	0.004	0	0	42	43	37
45	宮前平小学校	0.003	0	0	42	45	45
45	相模原市相模台	0.003	0	0	52	53	55
45	海老名市役所	0.003	0	0	47	45	45
45	平塚市役所	0.003	0	0	52	39	25
45	平塚市神田小学校	0.003	0	0	42	53	45
45	平塚市花水小学校	0.003	0	0	47	45	45
45	藤沢市明治市民センター	0.003	0	0	47	45	45
45	南足柄市生駒	0.003	0	0	47	45	53
53	相模原市橋本	0.002	0	0	52	45	45
53	相模原市津久井	0.002	0	0	52	(53)	-
53	愛川町角田	0.002	0	0	47	45	53
53	平塚市旭小学校	0.002	0	0	52	53	42
57	相模原市田名	0.001	0	0	57	57	56

3. 7 SO₂の日別の1時間値0.1ppm(環境基準の短期的評価濃度)超過局数

	月日	曜日	0.1ppm 超過 局数	最高濃度		
				局名	濃度(ppm)	時刻
1	5月12日	火	1	川崎市役所大師分室	0.169	11時
2	8月12日	水	1	川崎市役所大師分室	0.132	22時
3	9月19日	土	1	神奈川県庁	0.102	16時