

第7節 酸性雨

酸性雨

酸性雨は、工場、自動車等から排出される硫黄酸化物（SO_x）、窒素酸化物（NO_x）などの大気汚染物質が上空で移流拡散する間に硫酸や硝酸等の物質に変換され、それらが雨水に取り込まれることにより起こるといわれている。

一般に大気の清浄な地域に降る雨水の酸性度（pH）は、大気中の二酸化炭素（CO₂：大気中に約330 ppm 存在する）により雨水が飽和されることから、pH 5.6程度になるといわれ、それより低い値を示す雨水を酸性雨と呼んでいる。なお、pH とは、雨水中の水素イオン（H⁺）濃度を表す0から14までの指数であり、7を中性、7を超える値をアルカリ性、7未満を酸性といい、数値が小さいほど酸性度が強くなる。

湿性大気汚染

雨水には、硫酸や硝酸が取り込まれるだけでなく、各種の重金属を含んだ浮遊粉じん、あるいは人の目や皮膚に刺激を与えるホルムアルデヒドなどといった様々な物質が取り込まれている。このように、種々の原因により汚染された雨の降ることを総称して湿性大気汚染と呼んでいる。

人体被害が発生した時の気象条件

主に、①気圧配置が梅雨時の北東気流型で②弱い温暖前線がゆっくり接近して本県が前線の北側40～100kmの地域にあり③気温が日中昇らない④湿度の高い（85%以上）気象条件下で発生している。

しかし、これらすべての気象条件が揃うことはまれである。


測定方法

ガラス電極法による。

ガラス薄膜をへだてて2種類の異なった溶液を接触させた時、両液のpHの差に比例した電位差がこのガラス薄膜の両面に発生することを利用して、pHを測定する。

7.1 雨水 pH の地域分布 (期間平均値)


(元年度)

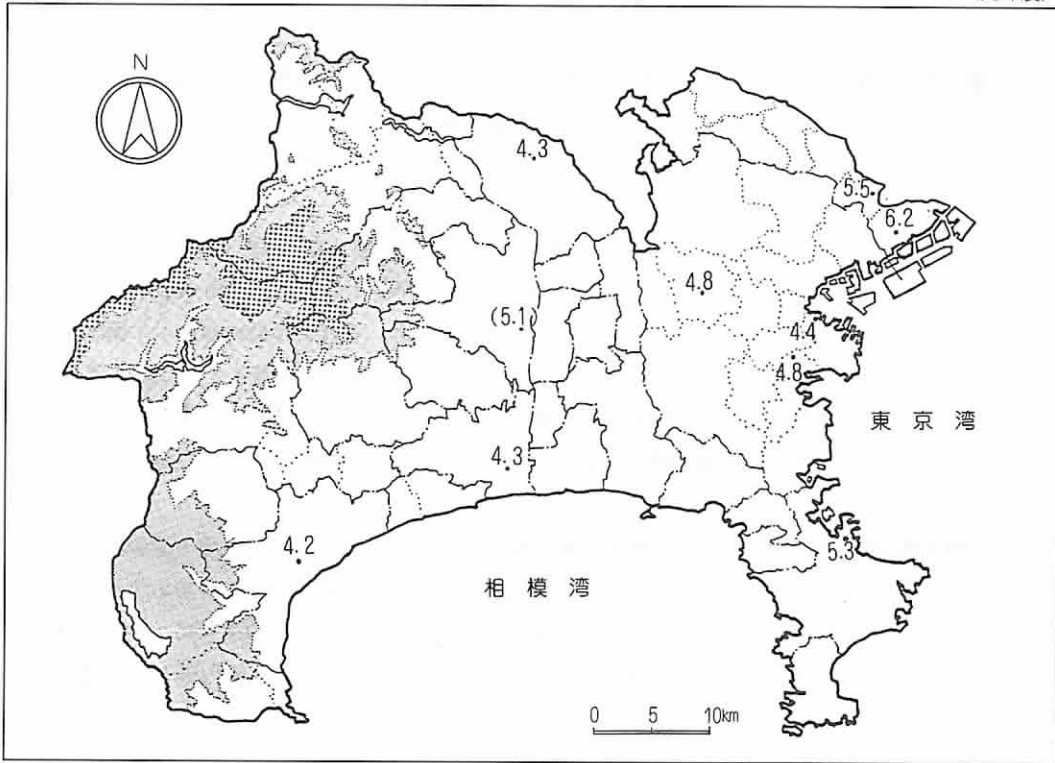

数値は、県下10地点における pH の 6 月から 7 月の平均値を示す。
 () 内数値は、自動雨水測定機のデータで、参考値である。


↑ 雨水の pH は、横浜、川崎等の臨海部工業地域周辺に比べて、県西部が低い（酸性度が強く）傾向を示している。

(元年度)

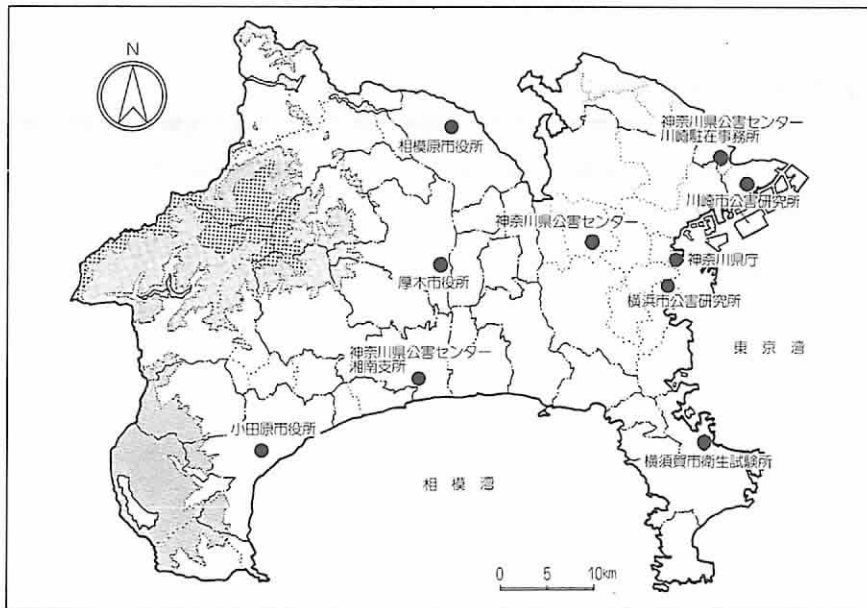

酸性雨の測定地点

7.2 雨水 pH の推移 (期間平均値)

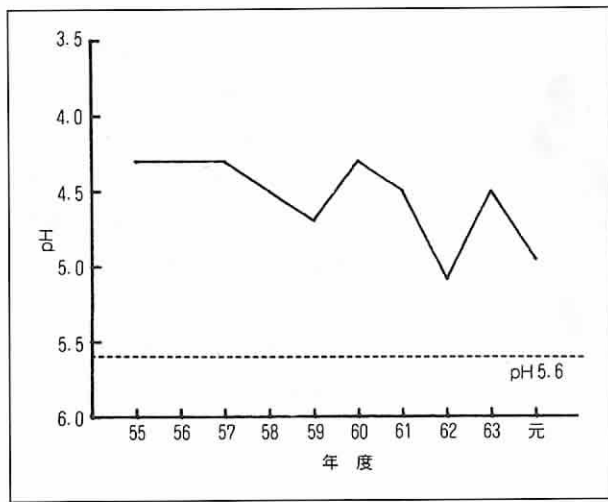


← 雨水の pH は、62年度に5.1を測定した以外は4.0から5.0の範囲にある。

図は、県下3地点における初期1mm降水のpHから年度ごとに求めた3局の平均値を示す。なお、測定期間は、6月～7月である。測定地点は、横浜市旭区、川崎市幸区、平塚市の3か所にある県公害センターである。

年 度	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元
全局平均値	4.1	4.3	4.3	4.3	4.5	4.7	4.3	4.5	5.1	4.5	4.9
測定局数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

7.3 雨水 pH の測定地点別順位 (pH 4未満の出現頻度)

(元年度)

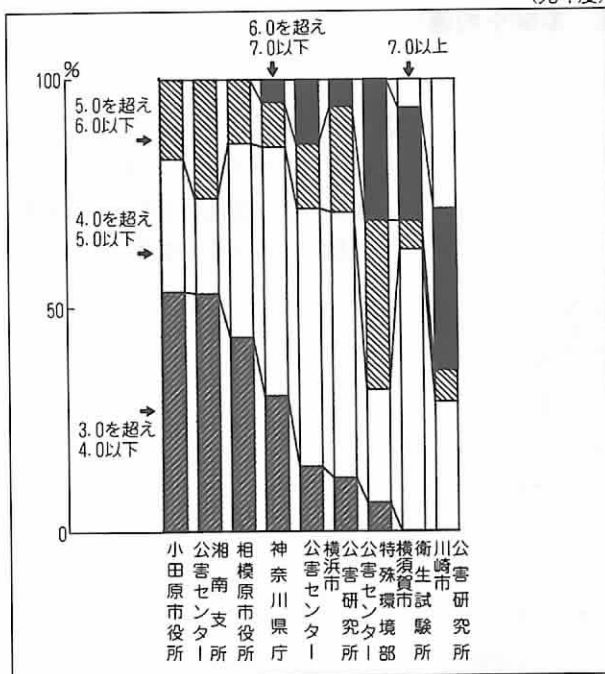


← pH 4未満の降水は、小田原市役所、公害センター湘南支所及び相模原市役所に多くみられ、特に公害センター湘南支所及び小田原市役所では全測定回数50%以上を占めている。

図は、県下10地点における初期1mm降水のpHから、測定地点ごとに求めたpH強度範囲別出現頻度を示す。なお、測定期間は6月～7月の2カ月間である。

7.4 雨水の陰イオン成分濃度の地域分布 (期間平均値)

(元年度)

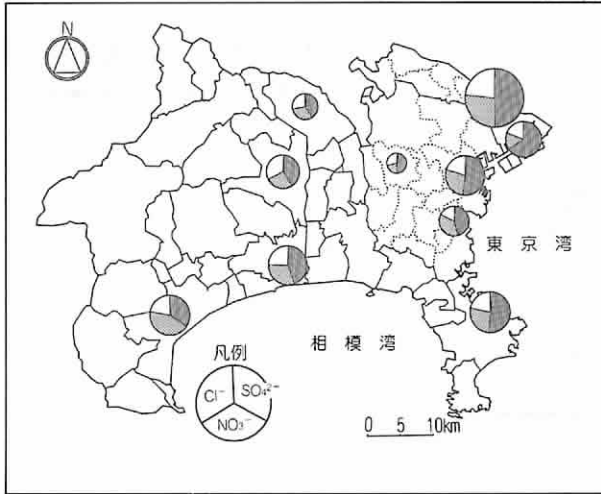


⇐ 雨水中に含まれる硫酸イオン (SO_4^{2-})、硝酸イオン (NO_3^-)、塩素イオン (Cl^-) の3つの陰イオン成分濃度の地域分布をみると、絶対量では公害センター川崎駐在事務所の測定地点が最も多い。

また、陰イオン成分をみると、県東部で硫酸イオンの占める割合が高い傾向を示している。

図は、県下10地点における初期1mm降水の SO_4^{2-} 、 NO_3^- 、 Cl^- 濃度から求めた各成分の当量濃度の割合を示す。また、当量濃度の絶対量を円の面積で示す。なお、測定期間は6月16日から27日までの12日間である。

雨水のpH低下を引き起こす主な成分としては、硫酸 (H_2SO_4)、硝酸 (HNO_3)、塩酸 (HCl) 等が考えられるが、雨水中では、これらは100%イオンに解離しているため、 H^+ と SO_4^{2-} 、 NO_3^- 、 Cl^- の形で存在する。

7.5 雨水の陰イオン成分濃度の推移 (期間平均値)

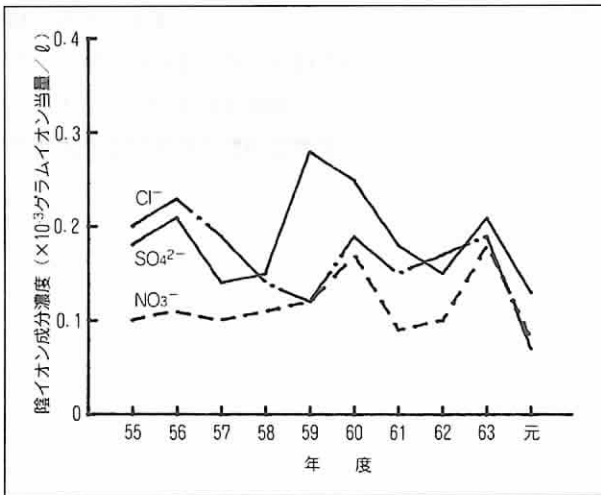

⇐ 雨水中に含まれる SO_4^{2-} 、 NO_3^- 、 Cl^- の3つの陰イオン成分をみると、年度により高低があるが、長期的には横ばいの状態で推移している。

図は、県下3地点における初期1mm降水の SO_4^{2-} 、 NO_3^- 、 Cl^- 濃度から年度別に求めた各イオン成分の当量濃度の3局平均値を示す。

測定地点は、横浜市旭区、川崎市幸区、平塚市の3か所にある県公害センターである。